

ΔΕΗ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΔΕΛΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα Ι.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.I	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί ξηρού	Α.Θ.Δ. επί ξηρού	Κ.Θ.Δ επί ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/ Kg	Kcal/ Kg	%	Kcal/ Kg	Kcal/ Kg
01/01/23														
02/01/23														
03/01/23														
04/01/23														
05/01/23														
06/01/23														
07/01/23														
08/01/23														
09/01/23														
10/01/23														
11/01/23														
12/01/23														
13/01/23														
14/01/23														
15/01/23														
16/01/23														
17/01/23														
18/01/23														
19/01/23														
20/01/23														
21/01/23														
22/01/23														
23/01/23														
24/01/23														
25/01/23														
26/01/23														
27/01/23														
28/01/23														
29/01/23														
30/01/23														
31/01/23														
01/02/23														
02/02/23														
03/02/23														
04/02/23														
05/02/23	(1)	(1)	(1)	(1)	1.275	3.241	46,52	29,65	23,83	1.277	937	44,56	2.387	2.259
06/02/23	641	144	74	18,8	4.525	8.718	48,55	31,06	20,39	1.555	1.196	39,63	3.022	2.876
07/02/23	644	253	82	16,2	4.630	9.052	49,58	30,32	20,11	1.529	1.161	39,88	3.033	2.877
08/02/23	220	244	85	19,8	5.000	10.446	47,75	30,57	21,68	1.455	1.098	41,50	2.785	2.634
09/02/23														
10/02/23														
11/02/23														
12/02/23														
13/02/23														
14/02/23														
15/02/23														
16/02/23														
17/02/23														
18/02/23														
19/02/23														
20/02/23														
21/02/23														
22/02/23														
23/02/23														
24/02/23														
25/02/23														
26/02/23														
27/02/23														
28/02/23														
01/03/23														
02/03/23														
03/03/23														
04/03/23														
05/03/23														
06/03/23														
07/03/23														
08/03/23														
09/03/23														
10/03/23														
11/03/23														
12/03/23														
13/03/23														
14/03/23														
15/03/23														
16/03/23														
17/03/23														
18/03/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα Ι.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.I	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί ξηρού	Α.Θ.Δ. επί ξηρού	Κ.Θ.Δ επί ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/ Kg	Kcal/ Kg	%	Kcal/ Kg	Kcal/ Kg
19/03/23														
20/03/23														
21/03/23														
22/03/23														
23/03/23														
24/03/23														
25/03/23														
26/03/23														
27/03/23														
28/03/23														
29/03/23														
30/03/23														
31/03/23														
01/04/23														
02/04/23														
03/04/23														
04/04/23														
05/04/23														
06/04/23														
07/04/23														
08/04/23														
09/04/23														
10/04/23														
11/04/23														
12/04/23														
13/04/23														
14/04/23														
15/04/23														
16/04/23														
17/04/23														
18/04/23														
19/04/23														
20/04/23														
21/04/23														
22/04/23														
23/04/23														
24/04/23														
25/04/23														
26/04/23														
27/04/23														
28/04/23														
29/04/23														
30/04/23														
01/05/23														
02/05/23														
03/05/23														
04/05/23														
05/05/23														
06/05/23														
07/05/23														
08/05/23														
09/05/23														
10/05/23														
11/05/23														
12/05/23														
13/05/23														
14/05/23														
15/05/23														
16/05/23														
17/05/23														
18/05/23														
19/05/23														
20/05/23														
21/05/23														
22/05/23														
23/05/23														
24/05/23														
25/05/23														
26/05/23														
27/05/23														
28/05/23														
29/05/23														
30/05/23	(1)	(1)	(1)	(1)	900	1.767	46,01	29,16	24,83	1.372	1.027	46,00	2.540	2.399
31/05/23	862	68	91	10,2	4.220	9.325	45,87	27,01	27,12	1.208	870	50,11	2.232	2.101
01/06/23	679	164	150	12,7	3.635	7.154	47,15	29,57	23,28	1.441	1.087	55,05	2.726	2.577
02/06/23														
03/06/23														
04/06/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα Ι.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.I	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί ξηρού	Α.Θ.Δ. επί ξηρού	Κ.Θ.Δ επί ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/ Kg	Kcal/ Kg	%	Kcal/ Kg	Kcal/ Kg
05/06/23														
06/06/23														
07/06/23														
08/06/23														
09/06/23														
10/06/23														
11/06/23														
12/06/23														
13/06/23														
14/06/23														
15/06/23														
16/06/23														
17/06/23														
18/06/23														
19/06/23														
20/06/23														
21/06/23														
22/06/23														
23/06/23														
24/06/23														
25/06/23														
26/06/23														
27/06/23														
28/06/23														
29/06/23														
30/06/23														
01/07/23														
02/07/23														
03/07/23														
04/07/23														
05/07/23														
06/07/23														
07/07/23														
08/07/23														
09/07/23														
10/07/23														
11/07/23														
12/07/23														
13/07/23														
14/07/23														
15/07/23														
16/07/23														
17/07/23														
18/07/23														
19/07/23														
20/07/23														
21/07/23	(1)	(1)	(1)	(1)	1.755	4.368	47,56	29,39	23,05	1.490	1.127	43,96	2.842	2.678
22/07/23														
23/07/23														
24/07/23														
25/07/23														
26/07/23														
27/07/23														
28/07/23														
29/07/23														
30/07/23														
31/07/23														
01/08/23														
02/08/23														
03/08/23														
04/08/23														
05/08/23														
06/08/23														
07/08/23														
08/08/23														
09/08/23														
10/08/23														
11/08/23														
12/08/23														
13/08/23														
14/08/23														
15/08/23														
16/08/23														
17/08/23														
18/08/23														
19/08/23														
20/08/23														
21/08/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα Ι.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.I	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί ξηρού	Α.Θ.Δ. επί ξηρού	Κ.Θ.Δ επί ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/ Kg	Kcal/ Kg	%	Kcal/ Kg	Kcal/ Kg
22/08/23														
23/08/23														
24/08/23														
25/08/23														
26/08/23														
27/08/23														
28/08/23														
29/08/23														
30/08/23														
31/08/23														
01/09/23														
02/09/23														
03/09/23														
04/09/23														
05/09/23														
06/09/23														
07/09/23														
08/09/23														
09/09/23														
10/09/23														
11/09/23														
12/09/23														
13/09/23														
14/09/23														
15/09/23														
16/09/23														
17/09/23														
18/09/23														
19/09/23														
20/09/23														
21/09/23														
22/09/23														
23/09/23														
24/09/23														
25/09/23														
26/09/23														
27/09/23														
28/09/23														
29/09/23														
30/09/23														
01/10/23														
02/10/23														
03/10/23														
04/10/23														
05/10/23														
06/10/23														
07/10/23														
08/10/23														
09/10/23														
10/10/23														
11/10/23														
12/10/23														
13/10/23														
14/10/23														
15/10/23														
16/10/23														
17/10/23														
18/10/23														
19/10/23														
20/10/23														
21/10/23														
22/10/23														
23/10/23														
24/10/23														
25/10/23														
26/10/23														
27/10/23														
28/10/23														
29/10/23														
30/10/23														
31/10/23														
01/11/23														
02/11/23														
03/11/23														
04/11/23														
05/11/23														
06/11/23														
07/11/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα Ι.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.I	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί ξηρού	Α.Θ.Δ. επί ξηρού	Κ.Θ.Δ επί ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
08/11/23														
09/11/23														
10/11/23														
11/11/23														
12/11/23														
13/11/23														
14/11/23														
15/11/23														
16/11/23														
17/11/23														
18/11/23														
19/11/23														
20/11/23														
21/11/23														
22/11/23														
23/11/23														
24/11/23														
25/11/23														
26/11/23														
27/11/23														
28/11/23														
29/11/23														
30/11/23														
01/12/23														
02/12/23														
03/12/23														
04/12/23														
05/12/23														
06/12/23														
07/12/23														
08/12/23														
09/12/23														
10/12/23														
11/12/23														
12/12/23														
13/12/23														
14/12/23														
15/12/23														
16/12/23														
17/12/23														
18/12/23														
19/12/23														
20/12/23														
21/12/23														
22/12/23														
23/12/23														
24/12/23														
25/12/23														
26/12/23														
27/12/23														
28/12/23														
29/12/23														
30/12/23														
31/12/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα II.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.II	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
01/01/23														
02/01/23														
03/01/23														
04/01/23														
05/01/23														
06/01/23														
07/01/23														
08/01/23														
09/01/23														
10/01/23														
11/01/23														
12/01/23														
13/01/23														
14/01/23														
15/01/23														
16/01/23														
17/01/23														
18/01/23														
19/01/23														
20/01/23														
21/01/23														
22/01/23														
23/01/23														
24/01/23														
25/01/23														
26/01/23														
27/01/23														
28/01/23														
29/01/23														
30/01/23														
31/01/23														
01/02/23														
02/02/23														
03/02/23														
04/02/23														
05/02/23														
06/02/23														
07/02/23														
08/02/23														
09/02/23														
10/02/23														
11/02/23														
12/02/23														
13/02/23														
14/02/23	(1)	(1)	(1)	(1)	395	950	49,53	31,72	18,76	1.728	1.353	37,17	3.423	3.253
15/02/23	471	142	157	18,4	4.470	10.413	48,04	29,60	22,35	1.481	1.119	43,03	2.850	2.694
16/02/23	598	151	71	10,5	4.980	10.061	49,36	29,79	20,85	1.520	1.152	41,17	3.003	2.843
17/02/23	88	154	72	15,4	5.095	11.387	47,96	30,21	21,83	1.437	1.080	41,95	2.761	2.614
18/02/23	34	197	80	18,3	2.785	5.778	48,73	30,28	20,99	1.456	1.099	40,94	2.839	2.697
19/02/23														
20/02/23														
21/02/23														
22/02/23														
23/02/23														
24/02/23														
25/02/23														
26/02/23														
27/02/23														
28/02/23														
01/03/23														
02/03/23														
03/03/23														
04/03/23														
05/03/23														
06/03/23														
07/03/23														
08/03/23														
09/03/23														
10/03/23														
11/03/23														
12/03/23														
13/03/23														
14/03/23														
15/03/23														
16/03/23														
17/03/23														
18/03/23														
19/03/23														
20/03/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα ΙΙ.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.II	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
21/03/23														
22/03/23														
23/03/23														
24/03/23														
25/03/23														
26/03/23														
27/03/23														
28/03/23														
29/03/23														
30/03/23														
31/03/23														
01/04/23														
02/04/23														
03/04/23														
04/04/23														
05/04/23														
06/04/23														
07/04/23														
08/04/23														
09/04/23														
10/04/23														
11/04/23														
12/04/23														
13/04/23														
14/04/23														
15/04/23														
16/04/23														
17/04/23														
18/04/23														
19/04/23														
20/04/23														
21/04/23														
22/04/23														
23/04/23														
24/04/23														
25/04/23														
26/04/23														
27/04/23														
28/04/23														
29/04/23														
30/04/23														
01/05/23														
02/05/23														
03/05/23														
04/05/23														
05/05/23														
06/05/23														
07/05/23														
08/05/23														
09/05/23														
10/05/23														
11/05/23														
12/05/23														
13/05/23														
14/05/23														
15/05/23														
16/05/23														
17/05/23														
18/05/23														
19/05/23														
20/05/23														
21/05/23														
22/05/23														
23/05/23														
24/05/23														
25/05/23														
26/05/23														
27/05/23														
28/05/23														
29/05/23														
30/05/23														
31/05/23														
01/06/23	37	187	80	21,9	890	1.590	48,74	31,09	20,17	1.612	1.243	39,34	3.144	2.979
02/06/23	92	212	78	17,6	4.240	9.689	46,42	29,80	23,78	1.377	1.032	44,38	2.570	2.431
03/06/23	90	201	94	20,0	3.995	8.403	49,39	31,87	18,74	1.576	1.210	37,03	3.113	2.959
04/06/23														
05/06/23														
06/06/23														
07/06/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα II.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.II	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
08/06/23														
09/06/23														
10/06/23														
11/06/23														
12/06/23														
13/06/23														
14/06/23														
15/06/23														
16/06/23														
17/06/23														
18/06/23														
19/06/23														
20/06/23														
21/06/23														
22/06/23														
23/06/23														
24/06/23														
25/06/23														
26/06/23														
27/06/23														
28/06/23														
29/06/23														
30/06/23														
01/07/23														
02/07/23														
03/07/23														
04/07/23														
05/07/23														
06/07/23														
07/07/23														
08/07/23														
09/07/23														
10/07/23														
11/07/23														
12/07/23														
13/07/23														
14/07/23														
15/07/23														
16/07/23														
17/07/23														
18/07/23														
19/07/23														
20/07/23	409	179	62	13,9	1.395	3.523	45,24	30,04	24,71	1.495	1.142	45,14	2.730	2.567
21/07/23	468	150	92	16,1	4.270	9.943	46,25	29,97	23,78	1.456	1.101	44,24	2.709	2.550
22/07/23	647	153	101	21,0	4.360	9.437	46,29	29,68	24,03	1.431	1.078	44,74	2.663	2.510
23/07/23	636	147	86	18,0	4.450	10.203	45,57	28,78	25,66	1.376	1.034	47,14	2.528	2.389
24/07/23	98	190	67	21,3	4.390	9.646	48,24	31,07	20,69	1.520	1.156	39,97	2.936	2.776
25/07/23	139	197	93	17,7	4.305	9.078	47,75	30,89	21,36	1.468	1.108	40,88	2.810	2.653
26/07/23	85	198	76	19,2	4.345	9.607	48,36	31,41	20,24	1.476	1.112	39,19	2.857	2.699
27/07/23	112	181	76	18,2	4.360	9.764	47,47	30,20	22,33	1.410	1.053	42,51	2.685	2.531
28/07/23	(1)	(1)	(1)	(1)	270	655	48,03	30,69	21,28	1.443	1.082	40,95	2.777	2.621
29/07/23														
30/07/23														
31/07/23														
01/08/23														
02/08/23														
03/08/23														
04/08/23														
05/08/23														
06/08/23														
07/08/23														
08/08/23														
09/08/23														
10/08/23														
11/08/23														
12/08/23														
13/08/23														
14/08/23														
15/08/23														
16/08/23														
17/08/23														
18/08/23														
19/08/23														
20/08/23														
21/08/23														
22/08/23														
23/08/23														
24/08/23	78	181	62	13,9	3.645	8.580	44,17	29,97	25,86	1.471	1.127	46,32	2.635	2.479
25/08/23	51	141	71	20,1	4.485	9.852	44,83	29,32	25,85	1.324	985	46,86	2.400	2.259

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα II.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.II	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ³ _{dry} , 6% O2	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
26/08/23	152	175	97	16,4	385	855	45,47	30,28	24,25	1.414	1.069	44,47	2.593	2.447
27/08/23														
28/08/23	114	152	104	13,8	1.565	4.461	43,82	30,06	26,11	1.325	1.001	46,49	2.359	2.236
29/08/23	192	162	97	16,7	4.280	9.461	45,05	29,38	25,58	1.340	1.005	46,55	2.438	2.307
30/08/23	34	182	106	21,0	310	620	45,22	32,11	22,67	1.513	1.173	41,39	2.763	2.623
31/08/23														
01/09/23														
02/09/23														
03/09/23														
04/09/23														
05/09/23														
06/09/23														
07/09/23														
08/09/23														
09/09/23														
10/09/23														
11/09/23														
12/09/23														
13/09/23														
14/09/23														
15/09/23														
16/09/23														
17/09/23														
18/09/23														
19/09/23														
20/09/23														
21/09/23														
22/09/23														
23/09/23														
24/09/23														
25/09/23														
26/09/23														
27/09/23														
28/09/23														
29/09/23														
30/09/23														
01/10/23														
02/10/23														
03/10/23														
04/10/23														
05/10/23														
06/10/23														
07/10/23														
08/10/23														
09/10/23														
10/10/23														
11/10/23														
12/10/23														
13/10/23														
14/10/23														
15/10/23														
16/10/23														
17/10/23														
18/10/23														
19/10/23														
20/10/23														
21/10/23														
22/10/23														
23/10/23														
24/10/23														
25/10/23														
26/10/23														
27/10/23														
28/10/23														
29/10/23														
30/10/23														
31/10/23														
01/11/23														
02/11/23														
03/11/23														
04/11/23														
05/11/23														
06/11/23														
07/11/23														
08/11/23														
09/11/23														
10/11/23														
11/11/23														
12/11/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα II.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.II	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg /Nm ³ _{dry} , 6% O2	mg /Nm ³ _{dry} , 6% O2	mg /Nm3dry 6% O2	mg /Nm ³ _{dry} , 6% O2	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
13/11/23														
14/11/23														
15/11/23														
16/11/23														
17/11/23														
18/11/23														
19/11/23														
20/11/23														
21/11/23														
22/11/23														
23/11/23														
24/11/23														
25/11/23														
26/11/23														
27/11/23														
28/11/23														
29/11/23														
30/11/23														
01/12/23														
02/12/23														
03/12/23														
04/12/23														
05/12/23														
06/12/23														
07/12/23														
08/12/23														
09/12/23														
10/12/23														
11/12/23														
12/12/23														
13/12/23														
14/12/23														
15/12/23														
16/12/23														
17/12/23														
18/12/23														
19/12/23														
20/12/23														
21/12/23														
22/12/23														
23/12/23														
24/12/23														
25/12/23														
26/12/23														
27/12/23														
28/12/23														
29/12/23														
30/12/23														
31/12/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα III.

() : Εκτός λειτουργίας (1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας (2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.III	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
01/01/23	62	194	52	12,8	4.825	11.177	49,11	30,72	20,17	1.493	1.131	39,64	2.934	2.784
02/01/23	198	176	71	11,0	4.835	10.394	49,70	30,41	19,89	1.604	1.233	39,55	3.189	3.028
03/01/23	217	174	95	16,1	5.180	10.728	50,82	31,48	17,70	1.614	1.237	35,99	3.282	3.118
04/01/23	147	185	73	14,9	4.870	10.560	50,50	29,92	19,58	1.580	1.208	39,56	3.192	3.035
05/01/23	79	210	54	16,9	5.010	11.882	50,15	30,60	19,25	1.544	1.178	38,61	3.098	2.950
06/01/23	165	191	67	12,6	3.780	8.795	50,20	31,78	18,01	1.650	1.282	36,17	3.314	3.162
07/01/23	184	188	61	11,0	4.825	9.997	48,99	31,02	19,99	1.513	1.163	39,19	2.967	2.840
08/01/23	197	181	62	11,4	4.850	10.028	49,20	31,23	19,57	1.525	1.183	38,53	3.003	2.894
09/01/23	199	175	59	12,6	4.645	10.038	50,24	30,20	19,56	1.582	1.212	39,31	3.179	3.025
10/01/23	197	146	85	21,0	4.550	9.741	49,41	29,25	21,33	1.523	1.157	42,18	3.011	2.857
11/01/23	198	157	68	20,0	4.760	10.520	49,94	29,77	20,30	1.504	1.135	40,54	3.003	2.850
12/01/23	216	164	70	18,1	4.785	9.996	49,81	30,24	19,95	1.540	1.174	39,75	3.068	2.919
13/01/23	199	158	68	16,0	4.735	11.432	48,24	29,06	22,70	1.445	1.089	43,87	2.792	2.648
14/01/23	199	161	65	21,2	4.810	9.905	48,16	30,23	21,61	1.522	1.165	41,69	2.937	2.789
15/01/23	192	163	57	16,2	4.400	8.928	49,61	30,67	19,73	1.611	1.242	39,15	3.197	3.039
16/01/23	167	179	58	17,4	4.775	9.987	48,88	30,44	20,68	1.513	1.152	40,46	2.960	2.811
17/01/23	166	163	64	13,7	4.405	10.050	47,87	29,84	22,29	1.426	1.072	42,77	2.736	2.592
18/01/23	151	163	68	17,1	3.305	7.861	49,31	30,79	19,90	1.508	1.143	39,26	2.975	2.823
19/01/23	98	161	69	10,8	4.445	10.262	48,87	29,45	21,67	1.436	1.074	42,39	2.809	2.658
20/01/23	190	130	84	10,8	4.655	10.234	49,58	30,66	19,76	1.576	1.207	39,20	3.126	2.967
21/01/23	197	135	93	12,7	4.630	10.650	47,96	29,91	22,13	1.460	1.105	42,53	2.805	2.660
22/01/23	42	154	92	17,2	4.705	9.928	49,21	30,54	20,25	1.564	1.198	39,87	3.079	2.924
23/01/23	31	150	100	19,5	4.880	11.933	45,12	30,74	24,15	1.365	1.027	44,00	2.487	2.351
24/01/23	135	150	78	11,7	4.925	11.029	47,98	29,65	22,36	1.426	1.078	42,99	2.741	2.611
25/01/23	161	151	126	9,5	4.905	11.173	47,87	29,73	22,40	1.418	1.070	42,97	2.721	2.588
26/01/23	193	129	110	10,5	4.745	11.372	47,51	29,34	23,15	1.358	1.009	44,11	2.588	2.449
27/01/23	217	119	134	9,4	4.785	10.425	48,83	29,23	21,95	1.440	1.081	42,89	2.814	2.669
28/01/23	186	119	103	14,9	5.050	11.815	47,40	28,44	24,16	1.396	1.044	45,93	2.654	2.511
29/01/23	198	136	139	10,4	5.040	11.502	49,79	30,10	20,11	1.513	1.145	40,05	3.013	2.859
30/01/23	208	144	99	11,6	5.030	11.610	48,20	30,50	21,30	1.478	1.122	41,12	2.853	2.708
31/01/23	219	154	106	12,8	4.915	10.270	48,48	30,23	21,29	1.463	1.105	41,32	2.839	2.693
01/02/23	163	167	76	10,9	4.895	10.214	51,09	32,28	16,63	1.703	1.328	34,00	3.483	3.324
02/02/23	136	175	90	10,3	4.750	10.510	50,14	32,08	17,77	1.618	1.243	35,65	3.245	3.079
03/02/23	209	140	85	13,6	4.585	9.143	50,81	31,07	18,12	1.663	1.285	36,84	3.380	3.214
04/02/23	209	159	90	17,1	4.970	10.697	49,56	29,86	20,58	1.549	1.183	40,80	3.072	2.918
05/02/23	219	121	115	16,2	4.530	9.106	50,63	31,22	18,15	1.657	1.286	36,77	3.358	3.203
06/02/23	167	157	91	15,1	4.740	9.333	49,26	31,18	19,55	1.607	1.243	38,54	3.167	3.017
07/02/23	194	144	149	19,2	5.200	10.913	50,04	30,86	19,10	1.546	1.176	38,24	3.095	2.937
08/02/23	118	153	118	22,2	5.280	11.616	46,87	31,29	21,84	1.463	1.113	41,10	2.753	2.609
09/02/23	144	140	132	20,6	5.225	13.252	47,21	29,59	23,20	1.365	1.018	43,94	2.587	2.451
10/02/23	152	139	112	19,5	5.025	11.394	49,17	30,28	20,55	1.535	1.171	40,43	3.020	2.869
11/02/23	175	143	89	16,6	4.710	11.137	46,41	30,97	22,62	1.469	1.120	42,21	2.740	2.595
12/02/23	218	162	91	19,2	4.845	10.650	48,57	30,74	20,69	1.571	1.209	40,23	3.055	2.901
13/02/23	210	143	136	17,6	4.945	10.831	48,93	29,51	21,57	1.484	1.122	42,23	2.905	2.756
14/02/23	199	146	125	15,3	4.835	9.934	48,91	31,26	19,83	1.624	1.254	38,82	3.178	3.013
15/02/23	208	128	107	20,8	4.850	12.129	47,68	29,17	23,14	1.452	1.093	44,24	2.775	2.621
16/02/23	176	163	78	19,2	4.840	10.689	48,51	29,26	22,22	1.459	1.095	43,16	2.834	2.676
17/02/23	106	183	79	20,1	4.935	11.443	48,91	29,68	21,41	1.432	1.072	41,91	2.803	2.656
18/02/23	1	203	77	24,7	495	1.098	48,74	29,31	21,95	1.424	1.063	42,82	2.778	2.629
19/02/23														
20/02/23														
21/02/23														
22/02/23														
23/02/23														
24/02/23														
25/02/23														
26/02/23														
27/02/23														
28/02/23	69	200	135	14,4	2.785	7.054	47,19	30,23	22,57	1.379	1.024	42,75	2.611	2.460
01/03/23	36	197	95	17,5	4.825	10.776	47,94	31,04	21,02	1.480	1.119	40,38	2.843	2.687
02/03/23	66	177	79	13,7	4.330	10.344	48,02	30,70	21,28	1.468	1.110	40,94	2.824	2.675
03/03/23	103	177	83	11,0	4.815	10.870	48,65	30,56	20,78	1.445	1.083	40,48	2.814	2.662
04/03/23	171	169	65	11,8	4.630	9.951	49,52	30,53	19,95	1.548	1.178	39,53	3.068	2.907
05/03/23	114	181	75	11,8	4.755	10.730	48,31	29,89	21,80	1.408	1.050	42,18	2.723	2.576
06/03/23	197	173	86	11,7	4.890	10.043	49,87	31,44	18,69	1.606	1.231	37,29	3.204	3.036
07/03/23	72	197	76	14,6	5.055	10.569	49,21	31,79	19,00	1.512	1.149	37,41	2.978	2.828
08/03/23	177	177	101	12,7	4.950	10.813	48,23	31,02	20,75	1.469	1.111	40,09	2.838	2.689
09/03/23	94	166	98	14,8	5.165	12.243	46,36	29,59	24,05	1.308	965	44,83	2.439	2.302
10/03/23	164	134	126	13,8	374	1.037	48,76	30,22	21,01	1.487	1.120	41,01	2.902	2.740
11/03/23														
12/03/23														
13/03/23														
14/03/23	2	202	108	37,8	3.106	7.970	47,04	30,01	22,96	1.340	989	43,35	2.530	2.386
15/03/23	218	158	107	20,4	5.222	11.137	45,99	30,27	23,75	1.455	1.104	43,97	2.693	2.540
16/03/23	213	129	124	16,6	4.932	14.058	41,48	22,07	36,45	1.043	726	62,29	1.782	1.654
17/03/23	106	159	103	14,6	4.941	12.371	45,73	26,98	27,30	1.305	960	50,30	2.405	2.261
18/03/23	72	182	91	17,3	4.967	11.842	46,01	30,38	23,61	1.334	990	43,73	2.470	2.330
19/03/23	24	190	79	17,2	4.812	11.523	45,92	29,07	25,01	1.256	923	46,25	2.323	2.201
20/03/23	196	195	190	18,8	5.404	11.411	49,82	30,90	19,27	1.500	1.140	38,41	2.990	2.851
21/03/23	161	192	155	22,0	5.716	12.721	49,12	31,06	19,82	1.477	1.123	38,96	2.902	2.769
22/03/23	215	197	137	10,6	5.375	11.629	48,03	30,63	21,34	1.519	1.168	41,06	2.922	2.787
23/03/23	203	198	166	10,0	5.028	10.407	50,18	31,78	18,04	1.584	1.218	36,22	3.179	3.033
24/03/23	117	186	189	13,7	5.128	10.763	48,56	31,40	20,04	1.492	1.137	38,96	2.900	2.761
25/03/23	175	206	167	13,8	5.373	11.251	49,35	31,75	18,91	1.536	1.176	37,33	3.033	2.889
26/03/23	100	183	125	12,3	4.767	11.093	47,38	30,23	22,39	1.390	1.049			

Μέσες 24ώρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα III.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.III	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
28/03/23	217	204	106	15,2	5.584	10.597	48,04	33,08	18,88	1.646	1.281	36,34	3.168	3.004
29/03/23	217	200	110	15,4	5.511	10.075	50,11	32,47	17,41	1.674	1.298	34,91	3.355	3.187
30/03/23	217	163	90	12,6	5.317	10.993	48,52	31,26	20,22	1.610	1.251	39,27	3.127	2.979
31/03/23	153	174	74	11,7	357	780	47,69	32,61	19,70	1.758	1.404	37,67	3.361	3.216
01/04/23														
02/04/23														
03/04/23	193	213	143	16,0	1.528	3.830	47,16	30,22	22,61	1.467	1.114	42,80	2.777	2.630
04/04/23	56	191	89	15,8	5.261	11.437	47,55	30,33	22,12	1.453	1.100	42,17	2.771	2.627
05/04/23	171	180	93	11,9	5.317	11.433	48,44	30,94	20,62	1.483	1.122	40,00	2.877	2.724
06/04/23	76	202	86	17,3	5.457	12.592	47,93	31,24	20,82	1.432	1.082	39,99	2.751	2.615
07/04/23	60	178	82	17,3	5.371	11.916	47,41	30,74	21,85	1.455	1.105	41,55	2.767	2.627
08/04/23	145	191	97	15,7	5.693	11.551	48,85	32,12	19,02	1.573	1.212	37,20	3.076	2.927
09/04/23	198	151	79	10,5	5.082	10.640	50,65	30,65	18,70	1.625	1.253	37,90	3.294	3.138
10/04/23	210	151	83	14,1	5.303	11.120	49,77	31,11	19,12	1.547	1.180	38,07	3.081	2.927
11/04/23	217	170	104	19,5	4.148	8.092	49,64	31,37	18,99	1.624	1.255	37,70	3.226	3.068
12/04/23	212	158	62	17,5	2.501	4.821	47,16	28,18	24,66	1.405	1.058	46,67	2.659	2.522
13/04/23														
14/04/23														
15/04/23														
16/04/23														
17/04/23														
18/04/23														
19/04/23														
20/04/23														
21/04/23														
22/04/23														
23/04/23														
24/04/23														
25/04/23														
26/04/23														
27/04/23														
28/04/23														
29/04/23														
30/04/23														
01/05/23														
02/05/23														
03/05/23														
04/05/23														
05/05/23														
06/05/23														
07/05/23														
08/05/23														
09/05/23														
10/05/23														
11/05/23														
12/05/23														
13/05/23														
14/05/23														
15/05/23														
16/05/23														
17/05/23														
18/05/23														
19/05/23														
20/05/23														
21/05/23														
22/05/23														
23/05/23														
24/05/23														
25/05/23														
26/05/23														
27/05/23														
28/05/23														
29/05/23														
30/05/23														
31/05/23														
01/06/23														
02/06/23														
03/06/23					595	2.183	47,15	30,33	22,52	1.416	1.066	42,62	2.679	2.536
04/06/23	148	208	58	23,1	4.630	9.531	47,40	30,87	21,73	1.543	1.186	41,31	2.933	2.781
05/06/23	95	164	69	15,4	4.546	10.179	47,92	29,74	22,34	1.448	1.092	42,89	2.781	2.633
06/06/23	41	185	52	12,6	4.513	10.127	48,27	29,70	22,04	1.365	1.009	42,60	2.639	2.494
07/06/23	125	156	60	13,3	4.484	10.243	47,79	30,37	21,84	1.484	1.125	41,84	2.843	2.688
08/06/23	155	108	104	20,3	4.437	10.081	46,00	26,72	27,27	1.305	967	50,51	2.417	2.288
09/06/23	210	168	80	19,1	4.754	10.079	46,45	28,47	25,08	1.421	1.075	46,83	2.655	2.514
10/06/23	115	74	147	34,0	345	172	42,45	24,92	32,63	1.117	803	56,70	1.941	1.826
11/06/23														
12/06/23														
13/06/23														
14/06/23														
15/06/23														
16/06/23														
17/06/23														
18/06/23														
19/06/23														
20/06/23														
21/06/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα ΙΙΙ.

() : Εκτός λειτουργίας (1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας (2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.III	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
22/06/23														
23/06/23														
24/06/23														
25/06/23														
26/06/23														
27/06/23														
28/06/23														
29/06/23														
30/06/23														
01/07/23														
02/07/23														
03/07/23														
04/07/23														
05/07/23														
06/07/23														
07/07/23														
08/07/23														
09/07/23														
10/07/23														
11/07/23														
12/07/23														
13/07/23	95	169	56	11,2	2.864	7.193	46,62	29,36	24,02	1.413	1.063	45,00	2.647	2.500
14/07/23	102	162	64	16,1	4.502	9.480	47,75	30,14	22,11	1.489	1.132	42,31	2.849	2.698
15/07/23	199	143	80	14,2	4.499	8.402	46,51	29,94	23,54	1.543	1.208	44,02	2.885	2.766
16/07/23	199	120	92	14,4	4.448	9.050	46,55	29,73	23,71	1.518	1.165	44,37	2.840	2.687
17/07/23	217	129	115	19,7	4.478	9.637	43,24	27,94	28,82	1.330	997	50,78	2.343	2.201
18/07/23	172	138	121	13,3	4.508	10.638	45,10	27,52	27,38	1.359	1.019	49,87	2.475	2.335
19/07/23	101	145	90	11,4	4.552	9.964	47,20	28,58	24,22	1.373	1.018	45,87	2.601	2.449
20/07/23	119	156	87	10,7	4.477	10.428	45,75	28,43	25,82	1.327	979	47,59	2.445	2.296
21/07/23	198	154	73	12,5	4.574	10.864	46,27	29,25	24,48	1.438	1.085	45,57	2.676	2.521
22/07/23	212	156	74	12,0	4.583	9.550	46,55	30,36	23,09	1.507	1.157	43,21	2.819	2.672
23/07/23	170	155	65	10,7	4.493	9.509	46,84	29,97	23,20	1.446	1.097	43,64	2.720	2.578
24/07/23	10	205	55	14,2	4.380	9.444	49,10	30,84	20,06	1.495	1.130	39,41	2.938	2.783
25/07/23	1	197	52	14,0	4.473	10.457	50,53	29,63	19,84	1.447	1.073	40,11	2.925	2.764
26/07/23	9	184	64	13,9	4.480	10.540	47,36	30,88	21,76	1.383	1.029	41,34	2.628	2.480
27/07/23	21	173	45	11,3	4.491	10.125	47,41	29,65	22,93	1.382	1.026	43,61	2.629	2.477
28/07/23	42	181	61	10,1	4.500	8.874	47,51	31,30	21,19	1.494	1.134	40,37	2.846	2.689
29/07/23	0	206	64	10,9	331	826	47,24	31,54	21,22	1.476	1.119	40,22	2.798	2.643
30/07/23														
31/07/23														
01/08/23	0	183	88	14,4	1.025	3.320	44,14	29,70	26,16	1.306	969	46,84	2.338	2.195
02/08/23	2	197	70	17,9	4.460	10.682	44,53	30,48	24,99	1.263	928	45,05	2.276	2.141
03/08/23	1	191	55	16,8	4.584	11.691	43,36	29,65	26,99	1.255	938	47,66	2.216	2.103
04/08/23	4	178	55	11,8	4.495	9.801	46,20	30,32	23,48	1.420	1.076	43,64	2.639	2.501
05/08/23	2	182	57	12,6	427	988	47,86	30,46	21,68	1.473	1.109	41,58	2.826	2.662
06/08/23														
07/08/23														
08/08/23														
09/08/23														
10/08/23														
11/08/23														
12/08/23														
13/08/23														
14/08/23														
15/08/23														
16/08/23														
17/08/23														
18/08/23														
19/08/23														
20/08/23														
21/08/23														
22/08/23	(2)	(2)	(2)	(2)	68	2.915	43,33	30,27	26,40	1.462	1.122	46,59	2.580	2.426
23/08/23	(2)	(2)	(2)	(2)	204	1.033	44,43	28,96	26,61	1.328	986	47,88	2.389	2.241
24/08/23														
25/08/23														
26/08/23														
27/08/23														
28/08/23	4	177	50	30,9	3.951	10.671	44,65	29,40	25,95	1.373	1.041	46,89	2.481	2.351
29/08/23	0	186	58	25,7	4.487	9.803	44,24	29,44	26,31	1.331	1.001	47,20	2.387	2.258
30/08/23	11	196	52	17,5	4.469	9.970	44,96	29,60	25,44	1.337	1.001	46,22	2.428	2.296
31/08/23	5	215	45	16,5	4.461	9.890	47,82	30,23	21,95	1.437	1.087	42,07	2.754	2.617
01/09/23	0	208	44	14,9	4.499	9.160	47,21	30,54	22,25	1.418	1.065	42,15	2.687	2.538
02/09/23	0	204	42	13,3	266	353	49,59	29,24	21,17	1.485	1.115	42,00	2.946	2.786
03/09/23														
04/09/23														
05/09/23														
06/09/23														
07/09/23														
08/09/23														
09/09/23														
10/09/23														
11/09/23														
12/09/23														
13/09/23														
14/09/23														
15/09/23	0	203	95	14,8	561	3.092	44,41	30,97	24,62	1.228	899	44,30	2.210	2.084

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα III.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.III	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
16/09/23	0	230	49	13,0	4.290	8.825	44,81	30,32	24,87	1.310	975	45,06	2.373	2.239
17/09/23														
18/09/23														
19/09/23														
20/09/23														
21/09/23														
22/09/23														
23/09/23														
24/09/23														
25/09/23														
26/09/23														
27/09/23														
28/09/23														
29/09/23														
30/09/23														
01/10/23														
02/10/23														
03/10/23														
04/10/23	197	145	85	20,4	1.582	5.424	43,38	28,35	28,27	1.414	1.083	49,93	2.497	2.359
05/10/23	86	150	73	35,2	1.870	3.358	44,17	28,18	27,64	1.363	1.031	49,52	2.441	2.308
06/10/23														
07/10/23														
08/10/23														
09/10/23														
10/10/23	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	2.242	41,63	29,40	28,97	1.226	910	49,64	2.100	1.975
11/10/23														
12/10/23														
13/10/23														
14/10/23														
15/10/23														
16/10/23														
17/10/23														
18/10/23														
19/10/23														
20/10/23														
21/10/23														
22/10/23														
23/10/23														
24/10/23														
25/10/23														
26/10/23														
27/10/23														
28/10/23														
29/10/23														
30/10/23														
31/10/23														
01/11/23														
02/11/23														
03/11/23														
04/11/23														
05/11/23														
06/11/23														
07/11/23														
08/11/23														
09/11/23														
10/11/23														
11/11/23														
12/11/23														
13/11/23														
14/11/23														
15/11/23														
16/11/23														
17/11/23														
18/11/23														
19/11/23														
20/11/23														
21/11/23														
22/11/23														
23/11/23														
24/11/23														
25/11/23														
26/11/23														
27/11/23														
28/11/23														
29/11/23														
30/11/23														
01/12/23														
02/12/23														
03/12/23														
04/12/23														
05/12/23														
06/12/23	0	204	67	18,2	1.432	4.025	44,55	28,51	26,94	1.273	936	48,58	2.296	2.156
07/12/23	0	197	67	16,7	4.002	9.636	45,23	29,22	25,55	1.292	952	46,65	2.359	2.220
08/12/23	107	199	58	13,8	4.619	9.874	46,82	30,16	23,03	1.475	1.123	43,30	2.774	2.625
09/12/23	112	207	53	11,1	4.587	9.519	48,80	31,21	19,98	1.585	1.215	39,04	3.096	2.928
10/12/23	30	229	56	11,6	4.529	10.658	48,02	30,30	21,68	1.468	1.104	41,71	2.824	2.663

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα III.

() : Εκτός λειτουργίας (1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας (2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.III	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
11/12/23	4	213	58	12,1	4.506	9.638	48,06	31,01	20,93	1.482	1.123	40,30	2.853	2.701
12/12/23	55	203	77	9,1	4.554	9.732	47,62	30,82	21,56	1.506	1.146	41,16	2.875	2.719
13/12/23	154	195	98	10,2	5.056	12.032	47,44	30,89	21,67	1.537	1.178	41,23	2.925	2.768
14/12/23	216	162	96	10,5	5.068	10.830	46,61	30,87	22,52	1.506	1.150	42,18	2.820	2.664
15/12/23	158	169	73	8,0	5.013	11.832	46,19	30,06	23,76	1.417	1.068	44,15	2.633	2.486
16/12/23	216	163	63	5,6	4.893	10.896	48,47	29,22	22,31	1.464	1.105	43,29	2.841	2.692
17/12/23	182	174	57	4,5	4.558	10.729	46,87	29,32	23,81	1.381	1.034	44,81	2.599	2.460
18/12/23	26	173	90	5,9	4.556	9.937	47,88	30,72	21,40	1.408	1.051	41,07	2.702	2.552
19/12/23	133	175	69	7,8	4.866	11.312	48,35	29,07	22,58	1.410	1.052	43,73	2.730	2.582
20/12/23	30	166	68	5,2	4.466	10.955	46,65	29,18	24,17	1.334	986	45,30	2.501	2.358
21/12/23	131	172	68	4,2	4.439	11.294	45,16	28,96	25,89	1.274	936	47,20	2.323	2.187
22/12/23	204	171	61	7,1	4.357	9.814	46,54	28,98	24,48	1.370	1.022	45,80	2.563	2.418
23/12/23	164	156	78	7,8	4.371	10.013	46,02	29,68	24,30	1.420	1.074	45,02	2.631	2.487
24/12/23	26	151	100	8,5	4.437	11.512	45,76	27,56	26,68	1.271	932	49,20	2.343	2.211
25/12/23	108	176	70	9,7	4.438	9.997	47,04	30,22	22,74	1.403	1.056	42,94	2.648	2.512
26/12/23	182	180	57	7,7	4.297	9.572	47,45	30,66	21,88	1.481	1.121	41,65	2.819	2.661
27/12/23	214	147	76	8,9	4.430	10.720	45,41	28,77	25,83	1.323	985	47,31	2.423	2.289
28/12/23	201	138	113	6,9	4.446	10.608	48,02	29,10	22,87	1.408	1.048	44,01	2.708	2.555
29/12/23	89	151	102	9,8	4.439	11.976	45,88	28,23	25,89	1.276	935	47,85	2.357	2.222
30/12/23	35	150	121	6,6	4.443	10.441	47,71	30,78	21,51	1.377	1.025	41,14	2.634	2.492
31/12/23	106	169	103	5,2	4.438	10.001	47,29	30,40	22,30	1.381	1.030	42,32	2.620	2.477

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα IV.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.IV	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί ξηρού	Α.Θ.Δ. επί ξηρού	Κ.Θ.Δ επί ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
01/01/23	306	158	47	12,8	2.940	6.657	49,20	30,10	20,69	1.493	1.128	40,74	2.939	2.786
02/01/23														
03/01/23	236	218	36	12,7	1.070	2.270	49,58	30,36	20,06	1.538	1.172	39,78	3.051	2.897
04/01/23	294	180	36	20,3	5.005	10.120	50,98	30,45	18,57	1.646	1.270	37,89	3.359	3.196
05/01/23	136	201	61	19,6	5.025	11.775	49,76	30,19	20,06	1.507	1.141	39,92	2.999	2.849
06/01/23	150	178	48	12,3	1.760	3.881	50,37	32,42	17,22	1.793	1.427	34,69	3.612	3.466
07/01/23														
08/01/23														
09/01/23														
10/01/23														
11/01/23														
12/01/23														
13/01/23														
14/01/23														
15/01/23														
16/01/23														
17/01/23														
18/01/23														
19/01/23														
20/01/23														
21/01/23														
22/01/23														
23/01/23														
24/01/23														
25/01/23														
26/01/23														
27/01/23														
28/01/23														
29/01/23														
30/01/23														
31/01/23														
01/02/23														
02/02/23														
03/02/23														
04/02/23	(1)	(1)	(1)	(1)	400	1.210	50,49	29,87	19,65	1.553	1.181	39,68	3.137	2.980
05/02/23														
06/02/23						512	48,97	30,48	20,54	1.576	1.209	40,26	3.089	2.929
07/02/23						178	47,50	29,34	23,16	1.322	972	44,12	2.518	2.380
08/02/23	86	192	84	37,8	1.655	4.103	49,70	30,71	19,59	1.567	1.197	38,95	3.116	2.955
09/02/23	256	184	56	28,7	5.330	12.182	46,75	30,15	23,10	1.385	1.041	43,39	2.602	2.467
10/02/23	(1)	(1)	(1)	(1)	115	202	50,15	30,05	19,80	1.557	1.186	39,72	3.123	2.966
11/02/23														
12/02/23														
13/02/23														
14/02/23														
15/02/23														
16/02/23	249	167	58	24,1	3.700	9.652	46,84	30,58	22,58	1.530	1.174	42,48	2.877	2.722
17/02/23	204	195	50	22,7	5.170	11.869	48,02	30,36	21,62	1.441	1.084	41,60	2.773	2.624
18/02/23	39	236	57	36,7	4.880	11.004	47,93	30,75	21,32	1.392	1.038	40,94	2.673	2.529
19/02/23	128	201	52	17,8	4.805	11.333	48,44	31,71	19,85	1.519	1.156	38,50	2.945	2.790
20/02/23	61	199	70	19,7	4.900	11.140	47,46	30,76	21,78	1.428	1.076	41,46	2.719	2.574
21/02/23	37	191	87	32,9	4.735	12.741	45,43	29,77	24,79	1.224	887	45,44	2.244	2.112
22/02/23	212	168	63	14,2	5.105	11.460	44,99	30,28	24,73	1.382	1.041	44,96	2.513	2.370
23/02/23	212	175	66	11,2	5.040	11.930	46,56	30,52	22,92	1.436	1.088	42,89	2.687	2.544
24/02/23	217	192	58	13,3	5.095	10.847	47,88	30,51	21,60	1.477	1.126	41,46	2.834	2.696
25/02/23	142	199	63	14,0	4.415	10.490	46,50	31,89	21,62	1.427	1.086	40,40	2.668	2.536
26/02/23	39	192	71	21,1	4.645	11.931	45,91	30,64	23,45	1.345	1.008	43,36	2.486	2.358
27/02/23	(1)	(1)	(1)	(1)	185	664	44,28	26,27	29,45	1.196	871	52,85	2.147	2.027
28/02/23														
01/03/23														
02/03/23														
03/03/23														
04/03/23														
05/03/23														
06/03/23														
07/03/23														
08/03/23														
09/03/23														
10/03/23														
11/03/23														
12/03/23	196	174	49	12,5	1.627	3.807	45,64	29,72	24,64	1.452	1.105	45,33	2.671	2.522
13/03/23	131	183	71	14,0	4.297	10.287	47,58	28,61	23,81	1.363	1.010	45,42	2.600	2.457
14/03/23														
15/03/23														
16/03/23														
17/03/23														
18/03/23														
19/03/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα IV.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.IV	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί ξηρού	Α.Θ.Δ. επί ξηρού	Κ.Θ.Δ επί ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
20/03/23														
21/03/23														
22/03/23														
23/03/23														
24/03/23														
25/03/23														
26/03/23														
27/03/23														
28/03/23														
29/03/23														
30/03/23														
31/03/23														
01/04/23														
02/04/23														
03/04/23														
04/04/23														
05/04/23														
06/04/23														
07/04/23														
08/04/23														
09/04/23														
10/04/23														
11/04/23														
12/04/23														
13/04/23														
14/04/23														
15/04/23														
16/04/23														
17/04/23														
18/04/23	210	178	66	19,3	952	2.356	47,18	30,33	22,49	1.403	1.058	42,59	2.657	2.525
19/04/23	217	191	59	24,0	5.040	9.762	49,22	30,15	20,62	1.542	1.176	40,62	3.036	2.881
20/04/23	215	191	84	13,4	4.014	8.993	48,45	30,19	21,36	1.506	1.145	41,43	2.921	2.770
21/04/23	(1)	(1)	(1)	(1)	404	1.033	48,82	31,19	19,99	1.617	1.250	39,06	3.160	3.000
22/04/23														
23/04/23														
24/04/23														
25/04/23														
26/04/23														
27/04/23														
28/04/23														
29/04/23														
30/04/23														
01/05/23														
02/05/23														
03/05/23														
04/05/23														
05/05/23														
06/05/23														
07/05/23														
08/05/23														
09/05/23														
10/05/23														
11/05/23														
12/05/23														
13/05/23														
14/05/23														
15/05/23														
16/05/23														
17/05/23														
18/05/23														
19/05/23														
20/05/23														
21/05/23														
22/05/23														
23/05/23														
24/05/23														
25/05/23														
26/05/23														
27/05/23														
28/05/23														
29/05/23														
30/05/23														
31/05/23														
01/06/23														
02/06/23														
03/06/23														
04/06/23														
05/06/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα IV.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.IV	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί ξηρού	Α.Θ.Δ. επί ξηρού	Κ.Θ.Δ επί ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
06/06/23														
07/06/23														
08/06/23														
09/06/23														
10/06/23														
11/06/23														
12/06/23														
13/06/23														
14/06/23														
15/06/23														
16/06/23														
17/06/23														
18/06/23														
19/06/23														
20/06/23														
21/06/23														
22/06/23														
23/06/23														
24/06/23														
25/06/23														
26/06/23														
27/06/23														
28/06/23														
29/06/23														
30/06/23														
01/07/23														
02/07/23														
03/07/23														
04/07/23														
05/07/23														
06/07/23														
07/07/23														
08/07/23														
09/07/23														
10/07/23														
11/07/23	(2)	(2)	87	(2)	3.015	9.871	43,36	26,27	30,37	1.313	986	53,62	2.317	2.188
12/07/23	(2)	(2)	77	(2)	4.318	10.040	42,62	24,67	32,71	1.239	925	57,01	2.160	2.044
13/07/23	(2)	(2)	52	(2)	4.345	8.788	47,93	29,39	22,68	1.473	1.114	43,56	2.829	2.677
14/07/23	282	278	37	19,5	4.354	8.483	47,39	30,90	21,71	1.570	1.218	41,27	2.984	2.840
15/07/23	169	264	45	29,5	470	1.007	47,38	30,56	22,05	1.610	1.250	41,92	3.060	2.902
16/07/23														
17/07/23														
18/07/23	(1)	(1)	(1)	(1)	588	1.997	43,80	30,04	26,17	1.233	901	46,56	2.193	2.057
19/07/23	418	165	24	10,9	3.189	8.741	46,14	28,35	25,52	1.393	1.043	47,37	2.587	2.436
20/07/23														
21/07/23														
22/07/23														
23/07/23														
24/07/23														
25/07/23	241	232	62	(2)	2.805	8.200	48,76	29,88	21,36	1.456	1.088	41,69	2.841	2.679
26/07/23	83	230	61	(2)	4.352	10.328	47,18	30,84	21,98	1.379	1.026	41,61	2.611	2.463
27/07/23	123	209	41	(2)	2.321	5.674	47,44	30,23	22,33	1.392	1.037	42,49	2.649	2.499
28/07/23														
29/07/23														
30/07/23														
31/07/23														
01/08/23														
02/08/23														
03/08/23														
04/08/23														
05/08/23														
06/08/23														
07/08/23														
08/08/23														
09/08/23														
10/08/23														
11/08/23														
12/08/23														
13/08/23														
14/08/23														
15/08/23														
16/08/23														
17/08/23														
18/08/23														
19/08/23														
20/08/23														
21/08/23														
22/08/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα IV.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.IV	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί ξηρού	Α.Θ.Δ. επί ξηρού	Κ.Θ.Δ επί ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
23/08/23	215	192	101	35,5	1.620	5.065	46,93	30,69	22,38	1.478	1.121	42,17	2.786	2.627
24/08/23	216	189	85	26,7	4.445	9.600	45,49	29,47	25,04	1.471	1.120	45,94	2.700	2.541
25/08/23	212	191	52	20,4	4.541	9.923	44,93	28,58	26,49	1.307	968	48,11	2.374	2.234
26/08/23	179	198	49	18,2	4.491	9.889	45,09	28,52	26,39	1.312	974	48,06	2.390	2.253
27/08/23	(1)	(1)	(1)	(1)	348	1.188	45,14	27,89	26,97	1.282	951	49,16	2.337	2.213
28/08/23	(1)	(1)	(1)	(1)	775	2.679	44,40	27,84	27,76	1.251	923	49,93	2.249	2.126
29/08/23	73	242	51	36,5	4.514	10.094	44,86	29,07	26,07	1.302	971	47,28	2.361	2.235
30/08/23	218	191	56	21,5	4.152	9.944	46,59	30,79	22,62	1.419	1.075	42,35	2.658	2.522
31/08/23														
01/09/23														
02/09/23														
03/09/23														
04/09/23														
05/09/23														
06/09/23														
07/09/23														
08/09/23														
09/09/23														
10/09/23														
11/09/23														
12/09/23														
13/09/23														
14/09/23														
15/09/23														
16/09/23														
17/09/23														
18/09/23														
19/09/23														
20/09/23														
21/09/23														
22/09/23														
23/09/23														
24/09/23														
25/09/23														
26/09/23														
27/09/23														
28/09/23														
29/09/23														
30/09/23														
01/10/23														
02/10/23														
03/10/23														
04/10/23														
05/10/23														
06/10/23														
07/10/23														
08/10/23														
09/10/23														
10/10/23														
11/10/23	269	235	101	54,1	830	2.674	42,96	27,86	29,18	1.353	1.022	51,16	2.372	2.231
12/10/23														
13/10/23														
14/10/23														
15/10/23														
16/10/23														
17/10/23	(1)	(1)	(1)	(1)	93	1.633	43,92	28,72	27,36	1.387	1.053	48,80	2.473	2.334
18/10/23	199	211	77	36,5	4.982	10.001	45,71	30,25	24,03	1.483	1.135	44,28	2.732	2.581
19/10/23	154	232	79	34,3	4.814	11.681	44,72	29,75	25,52	1.389	1.047	46,18	2.513	2.365
20/10/23														
21/10/23														
22/10/23														
23/10/23	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	156	45,35	30,16	24,49	1.321	978	44,82	2.417	2.274
24/10/23	109	(2)	61	18,7	4.529	10.444	45,47	30,52	24,02	1.394	1.049	44,04	2.557	2.410
25/10/23	206	(2)	66	18,6	4.909	10.732	46,27	31,43	22,30	1.397	1.050	41,50	2.600	2.457
26/10/23	210	(2)	57	17,4	5.183	10.759	46,95	30,96	22,09	1.481	1.136	41,64	2.791	2.659
27/10/23	203	(2)	50	10,8	4.485	9.686	47,45	31,51	21,04	1.521	1.168	40,04	2.894	2.748
28/10/23	217	(2)	49	11,2	4.435	9.005	46,87	31,90	21,23	1.567	1.213	39,97	2.950	2.798
29/10/23	219	212	38	11,3	4.562	8.929	48,32	32,80	18,88	1.706	1.340	36,53	3.300	3.139
30/10/23	206	221	66	15,9	4.713	10.151	46,98	31,81	21,21	1.554	1.200	40,00	2.931	2.781
31/10/23	171	202	69	26,7	667	1.007	45,59	32,30	22,11	1.537	1.187	40,64	2.824	2.670
01/11/23														
02/11/23														
03/11/23														
04/11/23														
05/11/23														
06/11/23														
29/11/23														
07/11/23														
08/11/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα IV.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

MON.IV	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί ξηρού	Α.Θ.Δ. επί ξηρού	Κ.Θ.Δ επί ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
09/11/23														
10/11/23														
11/11/23														
12/11/23														
13/11/23														
14/11/23														
15/11/23														
16/11/23	210	191	66	33,0	2.116	5.130	46,62	28,51	24,87	1.466	1.111	46,59	2.746	2.590
17/11/23	151	239	40	22,1	4.883	10.168	49,97	30,48	19,54	1.497	1.124	39,07	2.993	2.829
18/11/23	195	241	50	19,1	4.673	10.210	49,66	30,89	19,45	1.531	1.159	38,64	3.042	2.877
19/11/23	208	191	63	16,6	4.662	11.290	49,80	30,32	19,88	1.509	1.144	39,61	3.006	2.857
20/11/23	219	188	50	25,7	5.017	11.182	48,44	28,63	22,92	1.428	1.074	44,46	2.769	2.632
21/11/23	157	214	57	34,8	5.220	13.014	43,11	29,53	27,36	1.283	964	48,09	2.255	2.136
22/11/23	203	210	105	22,7	5.235	11.479	49,05	29,67	21,29	1.428	1.072	41,78	2.803	2.665
23/11/23	82	215	69	20,2	4.968	12.695	47,38	29,72	22,91	1.341	996	43,53	2.548	2.417
24/11/23	30	243	64	16,9	4.908	12.074	46,62	30,64	22,74	1.331	990	42,60	2.493	2.364
25/11/23	198	213	59	14,0	4.690	10.589	47,92	30,55	21,53	1.502	1.141	41,34	2.883	2.728
26/11/23	214	248	72	12,6	5.642	12.063	48,38	30,81	20,81	1.522	1.157	40,32	2.948	2.787
27/11/23	161	210	59	21,2	5.138	12.372	46,13	29,54	24,33	1.327	981	45,17	2.464	2.320
28/11/23	218	217	46	10,2	4.916	11.026	45,45	29,42	25,13	1.318	974	46,07	2.417	2.272
29/11/23	211	170	58	7,9	4.440	10.344	46,74	29,01	24,26	1.392	1.041	45,54	2.614	2.465
30/11/23	125	181	65	8,5	4.494	11.606	46,47	29,24	24,29	1.366	1.016	45,38	2.552	2.405
01/12/23	199	196	46	7,3	4.502	11.018	47,11	29,35	23,54	1.392	1.037	44,50	2.631	2.481
02/12/23	197	206	38	7,5	4.448	10.414	48,63	29,50	21,88	1.450	1.087	42,59	2.822	2.668
03/12/23	97	210	52	8,2	4.439	10.533	48,24	31,06	20,70	1.543	1.180	40,00	2.980	2.822
04/12/23	94	218	40	8,7	4.491	11.376	47,23	29,79	22,98	1.377	1.023	43,55	2.609	2.460
05/12/23	189	191	37	9,8	4.437	10.429	47,55	29,82	22,62	1.447	1.089	43,14	2.759	2.605
06/12/23	36	214	42	13,3	4.502	11.317	45,97	30,48	23,56	1.287	943	43,60	2.382	2.242
07/12/23	85	215	56	11,2	4.437	10.447	46,39	29,84	23,76	1.352	1.007	44,33	2.522	2.383
08/12/23	265	193	39	7,3	4.546	10.350	45,98	30,12	23,89	1.407	1.063	44,23	2.605	2.464
09/12/23	218	193	48	8,9	4.438	9.349	48,63	31,08	20,28	1.573	1.205	39,49	3.063	2.897
10/12/23	92	207	57	6,9	4.487	10.086	48,33	31,06	20,60	1.528	1.165	39,88	2.958	2.801
11/12/23	49	224	59	8,1	4.434	9.931	46,40	31,13	22,48	1.434	1.086	41,94	2.676	2.531
12/12/23	240	192	58	7,2	4.438	9.698	47,17	30,56	22,27	1.487	1.130	42,16	2.815	2.659
13/12/23	165	211	61	11,0	4.974	11.126	47,23	32,37	20,39	1.603	1.242	38,65	3.038	2.877
14/12/23	247	202	56	9,2	249	558	47,41	30,48	22,10	1.460	1.103	42,03	2.775	2.623
15/12/23														
16/12/23														
17/12/23														
18/12/23														
19/12/23														
20/12/23														
21/12/23														
22/12/23														
23/12/23														
24/12/23														
25/12/23														
26/12/23														
27/12/23														
28/12/23														
29/12/23														
30/12/23														
31/12/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂, NO_x, παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα V.

(): Εκτός λειτουργίας

(1): Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

(3) : Δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας υγρής αποθείωσης Μον V

MON.V	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΜΑΤΙΑΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
01/01/23														
02/01/23														
03/01/23														
04/01/23	(1)	(1)	(1)	(1)	2.140	3.701	51,09	30,23	18,68	1.663	1.283	38,19	3.400	3.232
05/01/23	3	159	198	0,0	6.480	13.974	50,73	30,58	18,69	1.572	1.198	37,93	3.190	3.033
06/01/23	7	153	174	0,0	5.790	11.820	49,26	31,33	19,41	1.607	1.247	38,26	3.168	3.024
07/01/23	16	172	228	0,0	6.390	12.617	49,84	30,27	19,89	1.511	1.142	39,65	3.014	2.857
08/01/23	34	159	403	0,1	7.130	14.804	48,44	30,85	20,71	1.503	1.148	40,16	2.916	2.774
09/01/23	40	153	203	0,1	6.400	13.774	49,45	28,91	21,64	1.512	1.154	42,81	2.992	2.852
10/01/23	42	149	168	0,1	6.420	13.399	48,98	29,26	21,77	1.491	1.129	42,66	2.921	2.772
11/01/23	18	156	190	0,0	6.670	14.116	48,84	30,26	20,91	1.485	1.127	40,86	2.903	2.759
12/01/23	43	146	193	0,0	6.180	12.061	49,84	30,03	20,13	1.552	1.187	40,14	3.093	2.946
13/01/23	14	166	165	0,0	6.320	12.028	50,40	31,44	18,16	1.668	1.298	36,62	3.363	3.210
14/01/23	48	157	526	0,0	6.915	12.643	49,94	31,09	18,97	1.622	1.250	37,90	3.239	3.079
15/01/23	34	146	597	0,0	6.175	12.158	49,63	29,95	20,43	1.577	1.211	40,55	3.130	2.978
16/01/23	28	159	465	0,0	6.740	13.444	48,70	29,98	21,33	1.499	1.138	41,57	2.923	2.772
17/01/23	16	150	295	0,0	5.860	12.395	49,11	29,80	21,08	1.450	1.088	41,43	2.849	2.701
18/01/23	18	146	116	0,0	5.870	12.731	48,53	30,30	21,18	1.538	1.174	41,14	2.988	2.831
19/01/23	6	168	125	0,1	5.630	12.345	47,88	28,94	23,18	1.394	1.038	44,48	2.674	2.528
20/01/23	10	161	201	0,0	6.540	14.319	49,32	30,03	20,65	1.502	1.138	40,75	2.964	2.813
21/01/23	22	174	260	0,0	6.790	14.071	48,73	30,10	21,17	1.511	1.152	41,30	2.948	2.800
22/01/23	13	178	181	0,1	6.460	14.374	48,95	29,93	21,12	1.435	1.076	41,37	2.811	2.667
23/01/23	5	183	102	0,0	6.280	14.632	45,25	30,59	24,16	1.348	1.011	44,13	2.462	2.329
24/01/23	6	170	114	0,2	6.740	14.948	47,34	29,67	23,00	1.370	1.027	43,67	2.601	2.474
25/01/23	12	167	174	0,2	6.700	13.113	49,44	31,05	19,51	1.536	1.176	38,58	3.037	2.897
26/01/23	7	152	157	0,1	6.740	15.602	47,74	28,94	23,32	1.343	993	44,62	2.569	2.433
27/01/23	12	152	193	0,0	6.570	13.898	47,83	28,28	23,89	1.388	1.036	45,79	2.660	2.520
28/01/23	18	170	151	0,0	6.520	13.807	47,93	28,43	23,64	1.370	1.020	45,40	2.631	2.495
29/01/23	12	162	337	0,0	6.650	14.466	49,41	29,88	20,72	1.469	1.106	40,95	2.904	2.755
30/01/23	23	155	313	0,0	7.300	15.158	49,68	30,38	19,94	1.519	1.152	39,63	3.018	2.865
31/01/23	37	159	561	0,0	6.930	13.303	48,90	30,30	20,79	1.478	1.116	40,69	2.893	2.742
01/02/23	53	140	483	0,0	6.720	12.196	52,42	32,92	14,66	1.796	1.408	30,82	3.775	3.601
02/02/23	9	180	204	0,0	7.020	14.302	50,09	31,89	18,02	1.619	1.249	36,10	3.244	3.087
03/02/23	50	160	286	0,0	6.965	13.031	50,67	31,15	18,18	1.661	1.284	36,85	3.368	3.202
04/02/23	54	151	356	0,0	7.260	14.931	50,44	29,85	19,71	1.529	1.160	39,78	3.086	2.934
05/02/23	15	90	402	0,0	6.705	13.790	50,02	30,33	19,65	1.536	1.173	39,31	3.074	2.932
06/02/23	56	99	303	0,0	6.950	12.611	50,63	31,22	18,15	1.631	1.258	36,77	3.305	3.146
07/02/23	16	191	204	0,0	7.060	13.651	50,42	31,03	18,55	1.567	1.192	37,42	3.160	2.998
08/02/23	6	183	201	0,0	6.935	14.068	48,40	30,85	20,75	1.481	1.124	40,22	2.871	2.725
09/02/23	7	193	124	0,0	5.625	12.550	47,42	29,75	22,84	1.394	1.042	43,43	2.651	2.508
10/02/23	9	179	101	0,0	6.070	13.661	48,17	28,31	23,52	1.454	1.097	45,39	2.806	2.658
11/02/23	15	175	219	0,0	6.215	13.628	47,13	30,49	22,38	1.471	1.118	42,33	2.783	2.634
12/02/23	7	20	146	0,0	6.525	13.076	47,48	31,84	20,68	1.585	1.233	39,38	3.018	2.874
13/02/23	22	82	23	0,0	6.705	14.159	48,93	29,41	21,66	1.457	1.094	42,42	2.853	2.700
14/02/23	20	163	306	0,0	6.550	13.263	49,17	30,60	20,23	1.574	1.205	39,80	3.096	2.934
15/02/23	20	163	167	0,0	6.005	14.099	47,64	28,63	23,73	1.422	1.073	45,32	2.716	2.579
16/02/23	53	165	430	0,0	6.900	13.099	49,03	30,02	20,95	1.536	1.169	41,11	3.013	2.855
17/02/23	7	155	259	0,0	6.800	13.893	49,25	30,19	20,57	1.449	1.084	40,52	2.855	2.701
18/02/23	3	180	287	0,0	6.060	12.735	47,27	30,18	22,54	1.314	973	42,76	2.492	2.368
19/02/23	7	192	321	0,0	5.740	14.047	47,34	29,95	22,72	1.386	1.031	43,14	2.633	2.483
20/02/23	7	146	486	0,0	5.965	13.322	48,15	30,23	21,62	1.378	1.025	41,69	2.658	2.519
21/02/23	7	203	193	0,0	6.335	14.993	45,95	29,54	24,50	1.244	905	45,34	2.301	2.170
22/02/23	8	186	145	0,0	6.420	14.503	45,35	29,12	25,53	1.312	974	46,72	2.400	2.266
23/02/23	7	197	163	0,0	6.535	14.253	47,50	30,89	21,62	1.456	1.100	41,17	2.773	2.623
24/02/23	11	191	328	0,0	6.735	13.745	48,92	30,59	20,49	1.456	1.095	40,11	2.850	2.701
25/02/23	8	181	385	0,0	6.460	12.915	48,29	31,55	20,17	1.525	1.164	39,00	2.949	2.795
26/02/23	6	205	131	0,3	5.855	14.706	46,27	29,96	23,77	1.301	962	44,25	2.421	2.292
27/02/23	7	213	81	0,0	6.215	13.598	47,01	31,38	21,61	1.464	1.115	40,78	2.763	2.621
28/02/23	9	179	219	0,0	6.630	15.493	47,13	29,88	22,99	1.403	1.047	43,49	2.653	2.501
01/03/23	8	158	340	0,0	6.440	14.032	48,36	30,27	21,37	1.433	1.077	41,39	2.776	2.631
02/03/23	9	150	398	0,0	6.440	14.025	48,40	30,99	20,61	1.492	1.132	39,94	2.891	2.741
03/03/23	9	154	363	0,0	6.225	12.642	49,35	30,87	19,78	1.500	1.136	39,05	2.960	2.811
04/03/23	16	153	423	0,0	6.180	12.222	49,71	31,01	19,27	1.561	1.196	38,33	3.105	2.955
05/03/23	9	171	266	0,0	5.975	11.653	49,15	31,00	19,85	1.502	1.137	39,04	2.954	2.800
06/03/23	9	180	182	0,0	6.395	11.710	50,44	31,84	17,72	1.662	1.283	35,75	3.354	3.182
07/03/23	8	180	256	0,0	6.550	12.947	49,98	31,61	18,41	1.516	1.148	36,80	3.031	2.878
08/03/23	8	167	322	0,0	6.345	12.886	50,43	30,77	18,80	1.501	1.129	37,93	3.027	2.871
09/03/23	7	161	235	0,0	6.335	13.310	47,73	29,54	22,73	1.383	1.031	43,49	2.645	2.504
10/03/23	8	156	272	0,0	5.915	13.728	48,17	30,36	21,47	1.435	1.075	41,42	2.769	2.616
11/03/23	7	168	166	0,0	5.725	12.789	48,86	29,93	21,20	1.483	1.118	41,47	2.899	2.744
12/03/23	7	177	228	0,0	5.775	12.504	48,64	30,37	20,99	1.454	1.093	40,87	2.830	2.680
13/03/23	6	177	173	0,0	5.805	12.385	48,01	30,54	21,45	1.474	1.115	41,26	2.835	2.684
14/03/23	6	198	130	0,0	5.875	14.109	45,58	30,29	24,13	1.290	950	44,34	2.371	2.234
15/03/23	19	174	185	0,0	6.145	13.020	44,67	29,58	25,74	1.383	1.050	46,53	2.499	2.369
16/03/23	12	171	120	0,0	5.975	10.122	46,88	29,34	23,78	1.484	1.128	44,77	2.794	2.639
17/03/23	8	160	134	0,0	5.655	12.034	47,87	28,75	23,38	1.409	1.048	44,85	2.702	2.546
18/03/23	7	172	148	0,0	5.535	12.094	47,50	29,85	22,64	1.366	1.011	43,14	2.601	2.454
19/03/23	7	224	56	0,0	2.900	5.501	48,42	29,92	21,66	1.365	1.014	42,00	2.645	2.514
20/03/23														
21/03/23														
22/03/23														
23/03/23														
24/03/23														
25/03/23														
26/03/23														
27/03/23	7	243	33	0,0	1.160	3.059	49,63	31,22	19,16	1.519	1.158	38,03		

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂ , NO_x , παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα V.

() : Εκτός λειτουργίας

(1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας

(2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού

(3) : Δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας υγρής αποθείωσης Μον V

MON.V	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ² dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
31/03/23	17	172	153	0,0	6.075	12.118	47,44	30,14	22,42	1.528	1.178	42,65	2.908	2.769
01/04/23	19	157	273	0,0	5.940	11.361	48,92	30,39	20,69	1.587	1.229	40,51	3.106	2.964
02/04/23	18	176	383	0,0	6.605	13.024	49,79	33,07	17,14	1.732	1.364	34,14	3.449	3.294
03/04/23	14	168	248	0,0	5.975	11.989	49,45	30,91	19,64	1.540	1.172	38,85	3.047	2.889
04/04/23	9	172	165	0,0	6.410	12.412	49,15	30,91	19,94	1.523	1.159	39,22	2.994	2.842
05/04/23	14	167	289	0,0	6.930	12.473	49,78	32,37	17,85	1.635	1.263	35,54	3.256	3.093
06/04/23	10	173	241	0,0	6.470	12.353	50,07	32,03	17,90	1.604	1.236	35,85	3.212	3.059
07/04/23	6	168	118	0,1	6.130	13.482	47,66	30,04	22,30	1.409	1.061	42,62	2.693	2.558
08/04/23	7	174	261	0,0	6.200	12.535	48,58	31,46	19,96	1.506	1.153	38,82	2.929	2.794
09/04/23	17	154	222	0,0	6.210	13.324	48,87	30,25	20,89	1.515	1.155	40,85	2.962	2.816
10/04/23	9	168	157	0,1	5.975	12.258	49,57	30,43	20,00	1.510	1.144	39,66	2.994	2.841
11/04/23	17	171	179	0,0	6.105	11.760	49,14	30,70	20,16	1.582	1.215	39,64	3.110	2.952
12/04/23	11	155	110	0,1	5.655	10.378	48,68	29,83	21,49	1.483	1.125	41,88	2.890	2.745
13/04/23	11	189	73	0,1	5.520	11.611	48,49	29,37	22,14	1.482	1.125	42,98	2.878	2.732
14/04/23	9	201	110	0,0	5.635	10.659	48,27	28,80	22,93	1.483	1.126	44,33	2.868	2.721
15/04/23	32	176	278	0,0	6.200	11.526	48,58	30,01	21,40	1.511	1.153	41,63	2.939	2.793
16/04/23	21	174	230	0,1	6.340	13.788	51,00	32,16	16,84	1.721	1.342	34,37	3.513	3.345
17/04/23	10	184	149	0,1	6.200	12.031	50,21	31,93	17,87	1.645	1.271	35,88	3.303	3.141
18/04/23	21	170	208	0,0	6.030	11.502	51,25	31,60	17,15	1.607	1.231	35,18	3.296	3.137
19/04/23	27	173	198	0,0	6.230	11.564	50,67	31,35	17,98	1.613	1.239	36,46	3.270	3.110
20/04/23	24	165	220	0,0	6.510	13.591	50,10	31,14	18,75	1.585	1.211	37,59	3.177	3.014
21/04/23	14	176	174	0,1	6.040	11.519	49,32	31,31	19,37	1.624	1.255	38,22	3.205	3.043
22/04/23	12	168	244	0,1	6.040	11.491	49,91	30,88	19,21	1.573	1.205	38,35	3.140	2.987
23/04/23	14	163	136	0,1	5.870	11.372	48,67	29,58	21,75	1.472	1.113	42,37	2.867	2.721
24/04/23	14	184	244	0,0	6.150	11.604	51,57	30,98	17,45	1.624	1.240	36,03	3.354	3.182
25/04/23	(2)	(2)	(2)	(2)	6.070	11.912	50,94	30,51	18,55	1.583	1.203	37,81	3.227	3.058
26/04/23	(2)	(2)	(2)	(2)	5.270	11.126	49,58	29,90	20,51	1.494	1.126	40,69	2.964	2.807
27/04/23	(2)	(2)	(2)	(2)	5.870	12.500	49,24	30,15	20,61	1.544	1.177	40,60	3.042	2.884
28/04/23	(2)	152	124	0,0	5.905	11.991	47,56	30,02	22,42	1.483	1.127	42,76	2.828	2.678
29/04/23	(2)	181	178	0,1	6.460	12.489	47,22	30,36	22,42	1.473	1.121	42,49	2.790	2.646
30/04/23	(2)	161	126	0,1	5.985	12.733	46,90	30,31	22,78	1.458	1.110	42,91	2.745	2.605
01/05/23	(2)	178	115	0,0	5.760	11.538	47,23	30,18	22,59	1.492	1.142	42,81	2.828	2.685
02/05/23	7	173	257	0,1	5.760	11.661	47,94	30,40	21,66	1.494	1.138	41,61	2.869	2.722
03/05/23	18	138	149	0,0	5.980	12.229	47,54	29,32	23,15	1.467	1.114	44,12	2.797	2.652
04/05/23	15	148	123	0,1	5.720	11.362	48,94	29,79	21,26	1.534	1.173	41,65	3.004	2.857
05/05/23	12	149	80	0,1	5.835	12.340	46,86	28,74	24,40	1.431	1.084	45,91	2.693	2.554
06/05/23	9	145	65	0,0	5.630	13.178	45,69	28,01	26,30	1.329	993	48,43	2.446	2.318
07/05/23	9	155	49	0,0	5.335	10.639	46,57	29,40	24,03	1.423	1.079	44,97	2.664	2.528
08/05/23	11	150	62	0,1	5.280	10.379	47,18	30,18	22,64	1.494	1.143	42,86	2.828	2.684
09/05/23	14	153	97	0,0	5.890	11.560	47,00	30,02	22,99	1.488	1.138	43,37	2.807	2.664
10/05/23	15	151	155	0,0	6.050	12.487	48,97	30,18	20,85	1.543	1.175	40,86	3.023	2.862
11/05/23	46	161	166	0,0	6.630	13.393	48,49	29,95	21,56	1.531	1.167	41,85	2.973	2.815
12/05/23	21	146	142	0,0	6.270	13.318	48,05	29,43	22,52	1.440	1.084	43,35	2.772	2.627
13/05/23	9	158	209	0,2	6.650	14.336	48,63	30,00	21,37	1.432	1.073	41,60	2.787	2.641
14/05/23	8	157	183	0,3	6.090	12.944	50,39	30,95	18,65	1.505	1.136	37,61	3.035	2.882
15/05/23	8	160	112	0,3	5.820	12.576	49,86	30,43	19,72	1.459	1.090	39,32	2.909	2.754
16/05/23	8	176	146	0,8	6.290	14.012	50,20	31,07	18,73	1.496	1.128	37,61	3.004	2.852
17/05/23	8	171	184	0,3	5.815	12.815	46,56	29,48	23,96	1.282	944	44,83	2.399	2.274
18/05/23	8	159	250	0,4	6.225	13.824	48,53	30,19	21,27	1.481	1.123	41,34	2.878	2.731
19/05/23	9	184	133	0,2	5.590	12.015	46,33	29,93	23,74	1.393	1.050	44,24	2.595	2.461
20/05/23	8	151	199	0,1	5.330	10.814	48,15	31,01	20,84	1.524	1.167	40,19	2.938	2.793
21/05/23	8	123	228	0,0	5.370	11.073	47,65	30,38	21,98	1.492	1.140	41,98	2.850	2.707
22/05/23	8	131	206	0,2	5.390	10.689	47,54	29,26	23,20	1.456	1.100	44,23	2.775	2.625
23/05/23	12	171	157	0,2	5.825	10.570	46,90	29,74	23,36	1.490	1.137	43,99	2.806	2.657
24/05/23	10	169	160	0,0	5.665	10.425	46,90	30,22	22,88	1.478	1.123	43,09	2.783	2.630
25/05/23	11	183	90	0,0	5.450	9.859	49,77	31,99	18,24	1.690	1.317	36,32	3.365	3.200
26/05/23	9	174	202	0,1	5.640	11.341	49,42	30,82	19,76	1.570	1.204	39,06	3.104	2.949
27/05/23	8	193	152	0,2	5.570	10.380	49,60	31,87	18,53	1.625	1.254	36,77	3.224	3.063
28/05/23	16	173	102	0,1	5.410	10.211	46,84	30,74	22,42	1.453	1.105	42,17	2.734	2.593
29/05/23	9	181	86	0,1	5.350	10.948	48,25	31,19	20,56	1.476	1.122	39,74	2.852	2.712
30/05/23	8	165	73	0,1	4.295	7.995	47,08	29,74	23,17	1.459	1.107	43,80	2.758	2.611
31/05/23														
01/06/23														
02/06/23														
03/06/23														
04/06/23														
05/06/23														
06/06/23														
07/06/23														
08/06/23														
09/06/23														
10/06/23														
11/06/23														
12/06/23														
13/06/23														
14/06/23														
15/06/23														
16/06/23														
17/06/23														
18/06/23														
19/06/23														
20/06/23														
21/06/23														
22/06/23														
23/06/23														
24/06/23														
25/06/23														
26/06/23														
27/06/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂ , NO_x , παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα V.

() : Εκτός λειτουργίας (1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας (2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού (3) : Δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας υγρής αποθείωσης Μον V

MON.V	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ² dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
28/06/23														
29/06/23														
30/06/23														
01/07/23														
02/07/23														
03/07/23														
04/07/23														
05/07/23														
06/07/23														
07/07/23														
08/07/23														
09/07/23														
10/07/23														
11/07/23	(1)	(1)	(1)	(1)	155	693	41,91	25,67	32,42	1.212	895	55,81	2.086	1.961
12/07/23	42	227	33	0,7	5.320	9.650	44,50	25,69	29,81	1.335	1.001	53,71	2.405	2.271
13/07/23	8	211	34	0,8	5.655	11.159	47,85	28,96	23,19	1.445	1.087	44,47	2.771	2.620
14/07/23	9	220	92	1,3	5.535	10.632	48,10	29,80	22,10	1.502	1.151	42,58	2.894	2.758
15/07/23	17	184	109	0,6	5.595	10.145	47,42	29,86	22,72	1.531	1.177	43,22	2.911	2.764
16/07/23	17	208	32	0,2	5.475	10.203	46,97	29,60	23,43	1.544	1.191	44,18	2.911	2.762
17/07/23	46	192	38	0,1	5.435	9.961	43,97	28,61	27,42	1.434	1.096	48,94	2.559	2.413
18/07/23	22	173	46	0,5	5.535	11.460	46,44	29,04	24,52	1.450	1.101	45,78	2.707	2.562
19/07/23	14	172	39	1,0	5.510	11.104	46,89	28,81	24,30	1.377	1.034	45,76	2.592	2.462
20/07/23	14	176	42	1,3	5.705	12.328	47,53	28,29	24,18	1.340	982	46,08	2.553	2.401
21/07/23	19	157	100	0,4	5.715	12.300	47,90	29,19	22,91	1.456	1.093	43,97	2.795	2.634
22/07/23	15	175	43	0,5	5.480	11.807	46,60	28,86	24,54	1.391	1.045	45,96	2.605	2.465
23/07/23	17	171	112	0,3	5.710	11.237	47,41	29,62	22,97	1.457	1.103	43,68	2.771	2.623
24/07/23	13	194	129	1,1	5.630	11.445	47,39	30,58	22,03	1.408	1.052	41,87	2.677	2.526
25/07/23	14	190	71	1,9	5.750	11.553	48,16	30,73	21,11	1.508	1.144	40,72	2.910	2.748
26/07/23	15	240	39	2,1	5.480	11.807	46,98	31,18	21,84	1.392	1.040	41,19	2.625	2.478
27/07/23	15	236	33	1,1	5.560	11.078	47,79	30,55	21,67	1.426	1.067	41,50	2.732	2.578
28/07/23	15	218	73	1,2	5.575	10.588	47,11	30,96	21,93	1.453	1.098	41,46	2.748	2.595
29/07/23	14	175	132	0,7	5.555	10.677	47,35	30,30	22,34	1.459	1.101	42,44	2.771	2.615
30/07/23	15	331	20	0,9	545	1.024	43,87	32,05	24,08	1.350	1.013	42,91	2.405	2.261
31/07/23														
01/08/23														
02/08/23														
03/08/23	16	239	43	1,3	980	2.014	46,49	30,08	23,44	1.414	1.062	43,80	2.641	2.491
04/08/23	15	167	166	0,8	5.440	11.314	46,24	29,81	23,95	1.394	1.044	44,56	2.592	2.444
05/08/23	14	160	117	0,6	5.400	11.013	47,78	30,69	21,54	1.486	1.121	41,24	2.845	2.680
06/08/23	15	192	62	1,1	335	1.024	47,20	28,65	24,14	1.411	1.052	45,73	2.673	2.514
07/08/23														
08/08/23														
09/08/23														
10/08/23														
11/08/23														
12/08/23														
13/08/23														
14/08/23														
15/08/23														
16/08/23														
17/08/23														
18/08/23														
19/08/23														
20/08/23														
21/08/23														
22/08/23														
23/08/23	14	173	264	0,7	3.885	9.076	47,03	30,15	22,82	1.435	1.077	43,08	2.709	2.551
24/08/23	16	176	65	0,4	5.475	11.169	44,87	29,53	25,60	1.462	1.115	46,44	2.651	2.497
25/08/23	15	181	77	0,7	5.480	10.123	45,83	29,94	24,23	1.424	1.078	44,73	2.629	2.482
26/08/23	15	183	61	0,8	5.380	9.741	45,57	30,27	24,16	1.448	1.106	44,39	2.661	2.520
27/08/23	15	201	59	1,8	5.450	12.118	44,89	30,03	25,08	1.342	1.011	45,51	2.435	2.311
28/08/23	15	177	151	2,0	5.500	12.380	44,97	30,16	24,87	1.373	1.041	45,20	2.494	2.368
29/08/23	15	175	191	1,3	5.450	11.663	44,87	28,98	26,15	1.293	963	47,43	2.346	2.221
30/08/23	15	150	325	0,8	5.430	10.702	45,61	30,56	23,82	1.402	1.063	43,81	2.578	2.444
31/08/23	15	184	166	0,8	5.395	11.270	47,25	29,92	22,82	1.435	1.079	43,27	2.721	2.568
01/09/23	15	196	252	1,2	5.385	10.345	46,62	30,79	22,60	1.407	1.058	42,33	2.635	2.490
02/09/23	(1)	(1)	(1)	(1)	265	368	46,73	29,24	24,03	1.402	1.049	45,11	2.632	2.480
03/09/23														
04/09/23														
05/09/23														
06/09/23														
07/09/23														
08/09/23														
09/09/23														
10/09/23														
11/09/23														
12/09/23														
13/09/23														
14/09/23														
15/09/23														
16/09/23														
17/09/23														
18/09/23														
19/09/23														
20/09/23														
21/09/23														
22/09/23														
23/09/23														
24/09/23														

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂ , NO_x , παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα V.

() : Εκτός λειτουργίας (1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας (2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού (3) : Δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας υγρής αποθείωσης Μον V

MON.V	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ² dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
25/09/23														
26/09/23														
27/09/23														
28/09/23														
29/09/23														
30/09/23														
01/10/23														
02/10/23														
03/10/23														
04/10/23														
05/10/23														
06/10/23														
07/10/23														
08/10/23														
09/10/23														
10/10/23														
11/10/23														
12/10/23														
13/10/23														
14/10/23														
15/10/23														
16/10/23														
17/10/23														
18/10/23														
19/10/23														
20/10/23														
21/10/23														
22/10/23														
23/10/23														
24/10/23														
25/10/23														
26/10/23														
27/10/23														
28/10/23														
29/10/23														
30/10/23														
31/10/23														
01/11/23	13	215	30	0,7	640	2.713	47,94	29,17	22,88	1.394	1.035	43,96	2.678	2.525
02/11/23	10	203	146	0,4	5.425	11.709	46,55	31,67	21,77	1.514	1.160	40,74	2.832	2.679
03/11/23	10	181	80	0,1	5.710	10.723	47,94	31,98	20,09	1.584	1.221	38,58	3.042	2.881
04/11/23	11	172	97	1,5	5.495	11.014	47,08	31,87	21,05	1.558	1.200	39,77	2.944	2.786
05/11/23	12	168	62	0,3	5.300	11.419	47,62	30,29	22,09	1.472	1.115	42,18	2.811	2.658
06/11/23	10	165	70	0,2	5.525	11.559	47,20	30,10	22,70	1.398	1.045	42,99	2.648	2.501
07/11/23	8	159	124	0,3	7.180	14.757	46,29	30,42	23,28	1.543	1.188	43,36	2.873	2.714
08/11/23	6	154	77	0,02	6.340	14.692	45,95	28,42	25,63	1.354	1.009	47,43	2.504	2.362
09/11/23	6	161	114	0,02	6.220	13.161	47,36	30,77	21,87	1.484	1.126	41,54	2.820	2.663
10/11/23	6	150	139	0,02	6.800	14.920	47,78	30,27	21,95	1.498	1.140	42,04	2.869	2.717
11/11/23	5	146	143	0,03	5.460	11.522	48,01	30,67	21,32	1.475	1.115	41,01	2.837	2.682
12/11/23	5	138	243	0,02	5.800	12.528	46,83	30,23	22,94	1.414	1.062	43,15	2.660	2.511
13/11/23	6	148	159	0,02	5.850	12.691	47,68	29,65	22,67	1.370	1.016	43,33	2.618	2.473
14/11/23	6	132	197	0,01	6.420	13.494	47,09	29,80	23,10	1.370	1.017	43,67	2.590	2.441
15/11/23	6	138	198	0,02	6.790	14.724	47,78	30,37	21,85	1.438	1.077	41,85	2.753	2.596
16/11/23	6	145	102	0,02	6.500	13.449	45,95	28,55	25,50	1.343	995	47,19	2.485	2.337
17/11/23	6	149	161	0,02	6.550	14.014	49,49	30,50	20,01	1.433	1.065	39,62	2.838	2.680
18/11/23	5	156	120	0,02	5.480	10.887	49,84	30,91	19,25	1.574	1.198	38,37	3.139	2.969
19/11/23	5	137	149	0,02	5.470	12.295	49,74	29,83	20,42	1.508	1.142	40,64	3.001	2.849
20/11/23	5	151	83	0,02	6.620	14.818	47,01	28,02	24,97	1.334	989	47,12	2.517	2.383
21/11/23	5	164	129	0,02	6.745	13.968	44,95	30,49	24,55	1.420	1.087	44,61	2.580	2.451
22/11/23	5	142	238	0,02	6.465	13.462	48,79	29,93	21,28	1.424	1.067	41,56	2.781	2.639
23/11/23	6	150	125	0,02	6.250	14.309	47,28	30,51	22,21	1.395	1.049	42,13	2.647	2.512
24/11/23	6	143	250	0,02	5.910	12.082	47,69	31,34	20,97	1.460	1.110	40,09	2.791	2.654
25/11/23	7	143	136	0,02	5.700	12.337	47,02	31,20	21,79	1.460	1.106	41,12	2.755	2.604
26/11/23	6	138	222	0,02	7.010	14.900	47,71	30,19	22,10	1.448	1.088	42,27	2.769	2.612
27/11/23	5	141	128	0,02	6.445	15.991	44,77	28,15	27,08	1.225	887	49,03	2.218	2.079
28/11/23	5	153	133	0,03	6.265	13.423	45,60	28,72	25,68	1.307	964	47,21	2.403	2.260
29/11/23	6	141	127	0,02	6.295	13.351	46,80	29,09	24,11	1.420	1.064	45,32	2.669	2.513
30/11/23	6	140	91	0,02	5.935	14.240	46,17	29,01	24,82	1.371	1.022	46,11	2.548	2.398
01/12/23	6	141	117	0,02	5.700	12.493	47,91	29,54	22,55	1.425	1.062	43,30	2.736	2.576
02/12/23	6	144	135	0,02	5.335	11.363	48,84	29,76	21,39	1.466	1.104	41,82	2.866	2.716
03/12/23	7	173	51	0,03	4.985	11.298	47,93	30,63	21,45	1.505	1.146	41,19	2.889	2.737
04/12/23	6	173	59	0,01	4.975	10.825	48,43	30,18	21,39	1.451	1.089	41,48	2.813	2.660
05/12/23	6	146	100	0,02	5.275	11.323	47,94	30,06	22,00	1.463	1.103	42,26	2.810	2.655
06/12/23	6	142	138	0,02	5.125	11.939	46,01	29,56	24,43	1.286	943	45,25	2.381	2.243
07/12/23	6	143	159	0,02	5.345	11.353	46,70	29,88	23,42	1.391	1.041	43,94	2.610	2.465
08/12/23	(1)	(1)	(1)	(1)	355	670	47,33	30,25	22,42	1.460	1.104	42,58	2.771	2.621
09/12/23														
10/12/23														
11/12/23														
12/12/23														
13/12/23	6	281	40	0,02	1.405	3.420	46,57	33,68	19,75	1.737	1.376	36,97	3.251	3.083
14/12/23	4	142	129	0,03	5.235	10.433	46,88	31,30	21,81	1.510	1.154	41,07	2.842	2.687
15/12/23	2	161	82	0,02	5.220	11.145	46,91	30,29	22,80	1.440	1.091	42,95	2.713	2.570
16/12/23	1	167	54	0,03	5.325	11.688	48,27	28,61	23,12	1.405	1.048	44,69	2.715	2.570
17/12/23	6	178	62	0,03	5.155	10.591	47,78	30,18	22,04	1.462	1.102	42,21	2.800	2.645
18/12/23	6	159	127	0,01	5.155	10.417	47,12	30,80	22,09	1.411	1.058	41,77	2.669	2.521
19/12/23	5	164	72	0,0	5.510	11.805	47,49	29,70	22,81	1.422	1.067	43,44	2.709	2.559
20/12/23	5	172	48	0,0	5.200	11.136	47,16	29,82	23,02	1.408	1.053	43,57	2.664	2.514
21/12/23	6	161	72	0,0	5.340	10.949	46,73	29,69	23,59	1.432	1.079	44,28	2.687	2.537
22/12/23	5	154	62	0,0	5.380	9.455	45,71	31,17	23,12	1.568	1.217	42,59	2.887	2.733

Μέσες 24ωρες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, SO₂ , NO_x , παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωση και ποιότητα λιγνίτη για τη Μονάδα V.

() : Εκτός λειτουργίας (1) : Εκκίνηση / κράτηση Μονάδας (2) : Βλάβη/Σφάλμα καταγραφικού (3) : Δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας υγρής αποθείωσης Μον V

MON.V	SO ₂	NO _x	CO	ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ ως έχει	ΤΕΦΡΑ ως έχει	Α.Θ.Δ. ως έχει	Κ.Θ.Δ ως έχει	ΤΕΦΡΑ επί Ξηρού	Α.Θ.Δ. επί Ξηρού	Κ.Θ.Δ επί Ξηρού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	mg/Nm3dry 6% O2	mg/Nm ³ dry, 6% O ₂	MWh	tn	%	%	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg	%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
23/12/23	6	145	77	0,0	5.115	10.373	47,40	29,68	22,92	1.478	1.121	43,58	2.810	2.656
24/12/23	6	127	70	1,0	4.895	11.414	45,85	27,89	26,26	1.303	962	48,50	2.406	2.270
25/12/23	5	157	41	0,0	4.990	10.378	47,16	29,63	23,21	1.421	1.067	43,93	2.689	2.540
26/12/23	4	152	60	0,0	5.040	9.197	46,04	32,07	21,89	1.635	1.275	40,57	3.029	2.860
27/12/23	5	146	49	0,0	5.020	9.464	46,66	31,11	22,23	1.535	1.177	41,67	2.878	2.717
28/12/23	4	132	51	0,0	4.935	10.467	48,22	29,55	22,23	1.449	1.090	42,94	2.799	2.647
29/12/23	5	129	70	0,0	5.105	11.492	47,61	28,66	23,73	1.382	1.029	45,29	2.638	2.494
30/12/23	5	145	58	0,0	5.205	11.351	48,18	29,85	21,97	1.375	1.020	42,40	2.654	2.511
31/12/23	6	147	113	0,0	5.210	11.301	47,31	29,85	22,84	1.343	989	43,36	2.550	2.401


ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ

Πίνακας 2. Στοιχεία και αποτελέσματα των μετρήσεων Νο 1-5 (Αριστερά)**ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο 3 Αριστερά (AMS/EMS Duct No 32)**

A/A Μέτρησης	Μονάδες	1	2	3	4	5
Αγωγός μετα Η/Φ		Αριστερά	Αριστερά	Αριστερά	Αριστερά	Αριστερά
Ημερομηνία		22/3/2023	22/3/2023	22/3/2023	23/3/2023	23/3/2023
Ωρα		10:35-11:15	11:25-12:15	16:20-17:00	10:55-11:35	11:45-12:30
Φορτίο	MW	226	224	215	185	185
Υγρασία	gr/Nm ³ dry	269	270	280	214	215
Υγρασία % (Nm ³ H ₂ O/Nm ³ wet gas)*100	%	25.1	25.1	25.8	21.0	21.1
O ₂ % dry μέτρησης	% dry	7.1	7.1	7.5	7.0	7.0
Σωματίδια Cn	mgr/Nm ³ dry	15.9	15.6	16.8	17.2	19.1
Σωματίδια Cnf	mgr/Nm ³ wet	11.9	11.7	12.5	13.6	15.1
Σωματίδια Cptf	mgr/m ³	7.4	7.2	7.6	8.4	9.3
Σωματίδια Cn,ref σε O ₂ =6%	mgr/Nm ³ dry	17.1	16.8	18.7	18.4	20.4
Βαρομετρική πίεση	mbar	934	931	931	934	934
Στατική πίεση (mbar)	mbar	-21.9	-21.9	-22.1	-18.0	-18.0
Μέση θερμοκρασία	°C	125.2	125.2	127.0	126.4	126.4
Μέση ταχύτητα (m/s)	m/s	11.8	11.8	11.4	10.1	10.1
Παροχή καυσαερίων	m ³ / h	1236588	1238440	1201871	1066113	1066235
Παροχή καυσαερίων	Nm ³ wet / h	762566	761593	735560	658622	658662
Παροχή καυσαερίων	Nm ³ dry / h	571445	570348	545599	520121	519894
Ρυθμός εκπομπής σωματιδίων	gr/h	9092	8885	9190	8953	9930

Στοιχεία δειγματοληψίας		1	2	3	4	5
Χρόνος αναρρόφησης	min	32	32	32	32	32
Όγκος αναρρόφησης	m ³	0.843	0.842	0.822	0.747	0.744
Μέση στατ. πίεση όγκου αναρ.	mbar	-84.5	-83.3	-82.5	-84.1	-82.5
Μέση θερμ. όγκου αναρ.	°C	15.0	15.0	16.0	20.0	20.0
Μάζα σωματιδίων ανάντη φίλτρου συλλογής	mgr	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Μάζα σωματιδίων στο φίλτρου συλλογής	mgr	9.2	8.9	9.4	8.6	9.6
Συνολική μάζα σωματιδίων	mgr	10.7	10.4	10.9	10.1	11.1
Μάζα υγρασίας	gr	180	180	182	125	125
Ισοκινητικό σφάλμα	%	1.2	1.1	3.6	-4.1	-4.4
Έξοδος οργάνου (τοπικά)	mA	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8
Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (K=2) σε O ₂ =6%	± mg/Nm ³ dry	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
Στοιχεία καταγραφής AMS/EMS						
Μέσο O ₂ καυσαερίων AMS	% dry	7.5	7.4	7.9	7.4	7.4
Μέση υγρασία καυσαερίων AMS	%	20.2	21.6	20.9	21.5	21.2
Μέση θερμοκρασία καυσ. AMS	°C	126.6	126.5	127.9	126.9	127.1
Μέση απόλυτη πίεση καυσ. AMS	mbar	909	909	908	915	915
Ένδειξη AMS (EMS DURAG 2000)	mA	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8
Σωματίδια σε O ₂ =6% - Ένδειξη AMS (EMS DURAG 2000)	mg/Nm ³ dry	17.3	17.2	17.5	14.8	15.7

Μετρητής σωματιδίων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο 3 Αριστερά (EMS Duct 32)

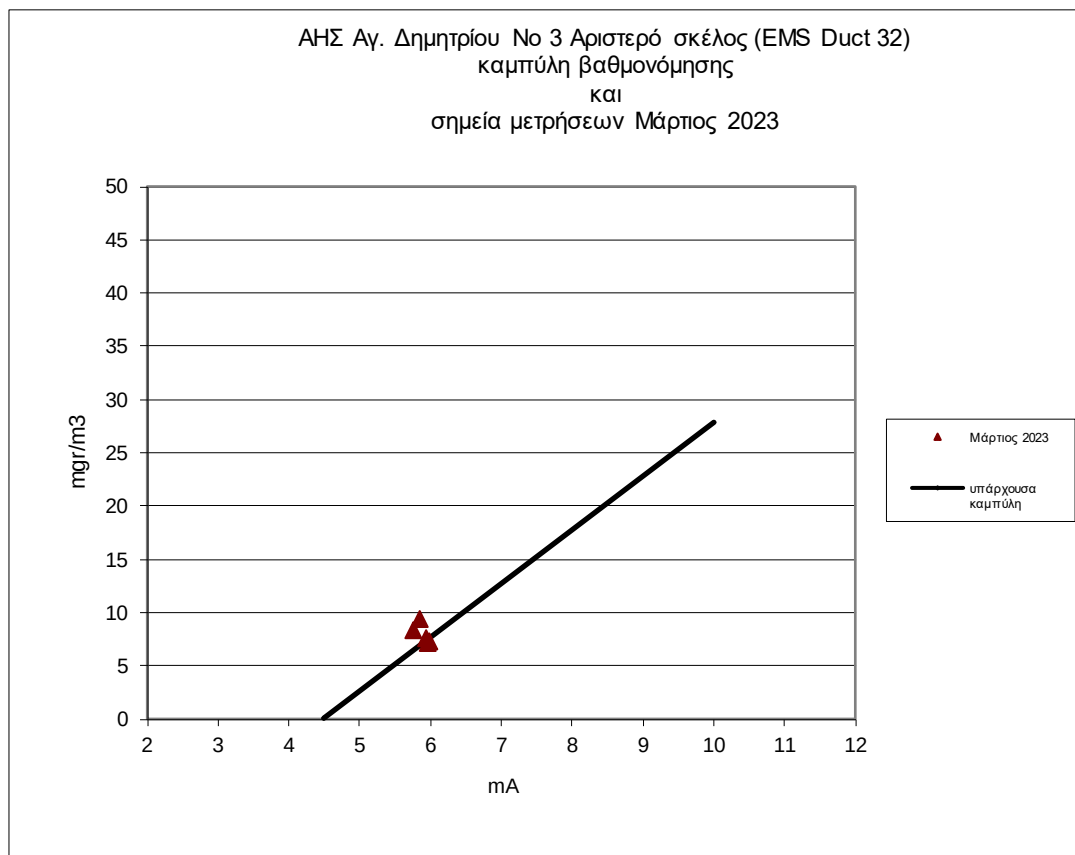

Εξίσωση υπάρχουσας καμπύλης $y \text{ (mgr/m}^3\text{)} = -22.562 + 5.043 \cdot x_i \text{ (mA)}$


	Ημερομηνία	Ωρα	Πρότυπη μέθοδος μέτρησης mgr/m ³ ως έχει	Εξοδος οργάνου (τοπικά) mA
1	22/3/2023	10:35-11:15	7.4	6.0
2	22/3/2023	11:25-12:15	7.2	6.0
3	22/3/2023	16:20-17:00	7.6	5.9
4	23/3/2023	10:55-11:35	8.4	5.8
5	23/3/2023	11:45-12:30	9.3	5.8

Πίνακας 3. Στοιχεία και αποτελέσματα των μετρήσεων Νο 1-5 (Δεξιά)

ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο 3 Δεξιά (AMS/EMS Duct No 31)						
Α/Α Μέτρησης	Μονάδες	1	2	3	4	5
Αγωγός μετα Η/Φ		Δεξιά	Δεξιά	Δεξιά	Δεξιά	Δεξιά
Ημερομηνία		22/3/2023	22/3/2023	22/3/2023	23/3/2023	23/3/2023
Ώρα		10:45-11:30	11:40-12:20	16:10-16:55	10:40-11:25	11:40-12:25
Φορτίο	MW	225	225	214	185	185
Υγρασία	gr/Nm ³ dry	225	224	217	222	215
Υγρασία % (Nm ³ H ₂ O/Nm ³ wet gas)*100	%	21.9	21.8	21.2	21.6	21.1
O ₂ % dry μέτρησης	% dry	7.2	7.2	7.8	8.7	8.7
Σωματίδια Cn	mgr/Nm ³ dry	13.2	11.1	11.1	9.8	8.9
Σωματίδια Cnf	mgr/Nm ³ wet	10.3	8.7	8.8	7.7	7.0
Σωματίδια Cptf	mgr/m ³	6.2	5.2	5.3	4.8	4.3
Σωματίδια Cn,ref σε O ₂ =6%	mgr/Nm ³ dry	14.4	12.1	12.6	12.0	10.9
Βαρομετρική πίεση	mbar	931	932	932	934	934
Στατική πίεση (mbar)	mbar	-26.0	-26.0	-25.6	-19.8	-19.8
Μέση θερμοκρασία	°C	134.3	134.3	134.3	125.2	125.2
Μέση ταχύτητα (m/s)	m/s	11.5	11.5	11.8	10.9	10.9
Παροχή καυσαερίων	m ³ / h	1211792	1211181	1240049	1145554	1144204
Παροχή καυσαερίων	Nm ³ wet / h	725780	725854	743393	708586	707828
Παροχή καυσαερίων	Nm ³ dry / h	566809	567517	585439	555421	558418
Ρυθμός εκπομπής σωματιδίων	gr/h	7499	6323	6522	5454	4977

Στοιχεία δειγματοληψίας		1	2	3	4	5
Χρόνος αναρρόφησης	min	32	32	32	32	32
Όγκος αναρρόφησης	m ³	0.877	0.921	0.911	0.823	0.847
Μέση στατ. πίεση όγκου αναρ.	mbar	-122.3	-163.6	-142.3	-122.9	-121.3
Μέση θερμ. όγκου αναρ.	°C	14.2	12.1	11.1	11.9	11.9
Μάζα σωματιδίων ανάντη φίλτρου συλλογής	mgr	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Μάζα σωματιδίων στο φίλτρου συλλογής	mgr	7.8	6.4	6.6	5.2	4.8
Συνολική μάζα σωματιδίων	mgr	8.8	7.4	7.6	6.2	5.8
Μάζα υγρασίας	gr	150.0	150.0	148.0	140	140
Ισοκίνητικό σφάλμα	%	1.4	1.9	0.5	-2.6	0.5
Έξοδος οργάνου (τοπικά)	mA	4.5	4.5	4.5	4.3	4.2
Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (K=2) σε O ₂ =6%	± mg/Nm ³ dry	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
Στοιχεία καταγραφής AMS/EMS						
Μέσο O ₂ καυσαερίων AMS	% dry	8.6	8.5	8.4	9.4	9.4
Μέση υγρασία καυσαερίων AMS	%	19.7	19.9	20.6	19.4	19.3
Μέση θερμοκρασία καυσ. AMS	°C	131.2	130.8	131.2	130.8	131.2
Μέση απόλυτη πίεση καυσ. AMS	mbar	910	910	909	917	916
Ένδειξη AMS (EMS DURAG 2000)	mA	4.5	4.5	4.5	4.3	4.2
Σωματίδια σε O ₂ =6% - Ένδειξη AMS (EMS DURAG 2000)	mg/Nm ³ dry	6.4	6.8	6.8	3.6	2.7

Μετρητής σωματιδίων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο 3 Δεξιά (EMS Duct 31)

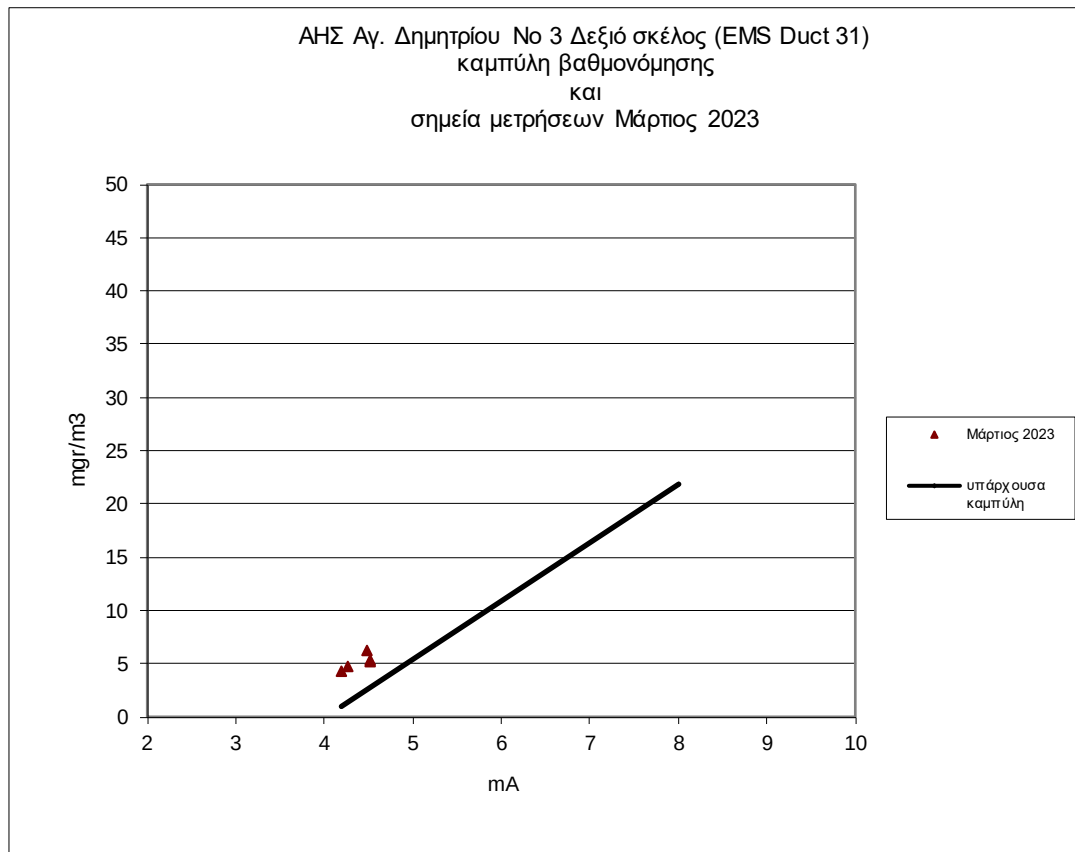

Εξίσωση υπάρχουσας καμπύλης $y \text{ (mgr/m}^3\text{)} = -22.082 + 5.500 \cdot x_i \text{ (mA)}$

	Ημερομηνία	Ωρα	Πρότυπη μέθοδος μέτρησης mgr/m ³ ως έχει	Εξοδος οργάνου (τοπικά) mA
1	22/3/2023	10:45-11:30	6.2	4.5
2	22/3/2023	11:40-12:20	5.2	4.5
3	22/3/2023	16:10-16:55	5.3	4.5
4	23/3/2023	10:40-11:25	4.8	4.3
5	23/3/2023	11:40-12:25	4.3	4.2


ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Νο 4 – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο 4 Αριστερά (Duct 42)

A/A Μέτρησης	Μονάδες	1	2	3
Αγωγός μετα Η/Φ		Αριστερά	Αριστερά	Αριστερά
Ημερομηνία		23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023
Ωρα		12:05-12:45	15:45-16:25	16:05-16:38
Φορτίο	MW	197	207	208
Υγρασία	gr/Nm ³ dry	219	218	215
Υγρασία % (Nm ³ H ₂ O/Nm ³ wet gas)*100	%	21.4	21.4	21.1
O ₂ % dry μέτρησης	% dry	9.9	10.7	10.7
Σωματίδια Cn	mgr/Nm ³ dry	33.6	24.4	28.8
Σωματίδια Cnf	mgr/Nm ³ wet	26.4	19.2	22.8
Σωματίδια Cptf	mgr/m ³	15.9	11.6	13.8
Σωματίδια Cn,ref σε O ₂ =6%	mgr/Nm ³ dry	45.3	35.7	42.2
Βαρομετρική πίεση	mbar	938	938	938
Στατική πίεση (mbar)	mbar	-28.4	-28.3	-28.3
Μέση θερμοκρασία	°C	134.9	130.6	130.6
Μέση ταχύτητα (m/s)	m/s	11.2	10.7	10.7
Παροχή καυσαερίων	m ³ / h	1173309	1121557	1120884
Παροχή καυσαερίων	Nm ³ wet / h	704978	681102	680731
Παροχή καυσαερίων	Nm ³ dry / h	554100	535604	537091
Ρυθμός εκπομπής σωματιδίων	gr/h	18638	13065	15489

Στοιχεία δειγματοληψίας		1	2	3
Χρόνος αναρόφησης	min	32	32	32
Όγκος αναρόφησης	m ³	0.658	0.613	0.619
Μέση στατ. πίεση όγκου αναρ.	mbar	-127.5	-93.1	-88.8
Μέση θερμ. όγκου αναρ.	°C	12.8	12.0	11.4
Μάζα σωματιδίων ανάντη φίλτρου συλλογής	mgr	1.5	1.5	1.5
Μάζα σωματιδίων στο φίλτρου συλλογής	mgr	15.4	10.4	12.8
Συνολική μάζα σωματιδίων	mgr	16.9	11.9	14.3
Μάζα υγρασίας	gr	110	107	107
Ισοκινητικό σφάλμα	%	-1.4	-0.4	1.3
Έξοδος οργάνου (τοπικά)	mA	6.8	7.0	8.2
Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (K=2) σε O ₂ =6%	± mg/Nm ³ dry	1.4	1.2	1.3
Στοιχεία καταγραφής AMS/EMS				
Μέσο O ₂ καυσαερίων AMS	% dry	12.6	10.1	10.2
Μέση υγρασία καυσαερίων AMS	%	17.7	16.9	15.8
Μέση θερμοκρασία καυσ. AMS	°C	133.4	134.9	135.5
Μέση απόλυτη πίεση καυσ. AMS	mbar	909	907	907
Ένδειξη AMS (EMS DURAG 2000)	mA	6.8	7.0	8.2
Σωματίδια σε O ₂ =6% - Ένδειξη AMS (EMS DURAG 2000)	mg/Nm ³ dry	41.0	34.1	47.4

Μετρητής σωματιδίων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο 4 Αριστερά (EMS Duct 42)

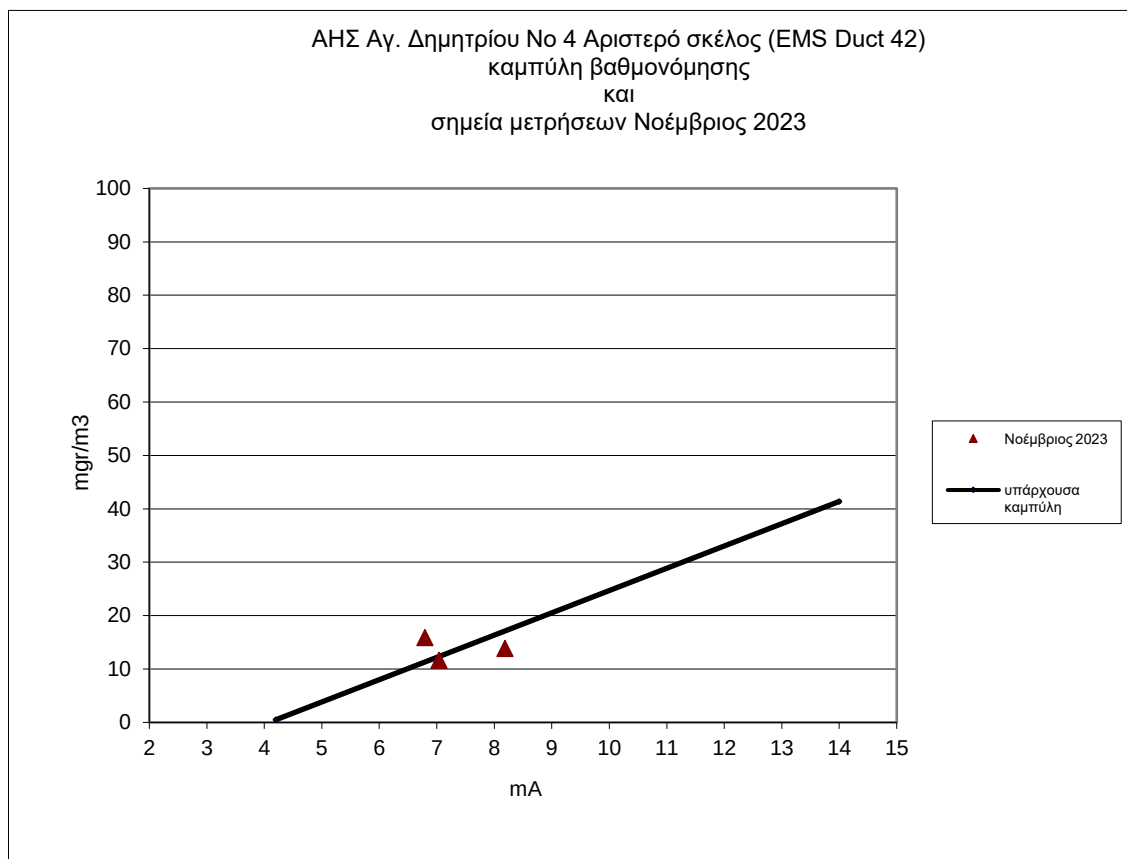

Εξίσωση υπάρχουσας καμπύλης $y \text{ (mgr/m}^3\text{)} = -17.025 + 4.172 \cdot x_i \text{ (mA)}$


	Ημερομηνία	Ωρα	Πρότυπη μέθοδος μέτρησης	Εξοδος οργάνου (τοπικά)
			mgr/m ³ ως έχει	mA
1	23/11/2023	12:05-12:45	15.9	6.8
2	23/11/2023	15:45-16:25	11.6	7.0
3	23/11/2023	16:05-16:38	13.8	8.2

ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο 4 Δεξιά (Duct 41)

A/A Μέτρησης	Μονάδες	1	2	3
Αγωγός μετα Η/Φ		Δεξιά	Δεξιά	Δεξιά
Ημερομηνία		24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
Ωρα		15:55-17:35	16:55-17:35	17:50-18:30
Φορτίο	MW	203	210	202
Υγρασία	gr/Nm ³ dry	221	218	220
Υγρασία % (Nm ³ H ₂ O/Nm ³ wet gas)*100	%	21.5	21.3	21.4
O ₂ % dry μέτρησης	% dry	9.6	9.6	9.5
Σωματίδια Cn	mgr/Nm ³ dry	21.5	25.6	20.8
Σωματίδια Cnf	mgr/Nm ³ wet	16.8	20.1	16.3
Σωματίδια Cptf	mgr/m ³	10.0	11.9	9.7
Σωματίδια Cn,ref σε O ₂ =6%	mgr/Nm ³ dry	28.3	33.7	27.1
Βαρομετρική πίεση	mbar	923	923	923
Στατική πίεση (mbar)	mbar	-18.7	-18.7	-19.0
Μέση θερμοκρασία	°C	137.4	137.4	136.0
Μέση ταχύτητα (m/s)	m/s	11.4	11.4	11.3
Παροχή καυσαερίων	m ³ / h	1200771	1200161	1192310
Παροχή καυσαερίων	Nm ³ wet / h	712672	712350	709951
Παροχή καυσαερίων	Nm ³ dry / h	559217	560514	557671
Ρυθμός εκπομπής σωματιδίων	gr/h	12008	14334	11588

Στοιχεία δειγματοληψίας		1	2	3
Χρόνος αναρρόφησης	min	32	32	32
Όγκος αναρόφησης	m ³	0.669	0.684	0.685
Μέση στατ. πίεση όγκου αναρ.	mbar	-111.7	-126.6	-135.0
Μέση θερμ. όγκου αναρ.	°C	14.8	12.4	12.0
Μάζα σωματιδίων ανάντη φίλτρου συλλογής	mgr	1.5	1.5	1.5
Μάζα σωματιδίων στο φίλτρου συλλογής	mgr	9.4	11.6	9.1
Συνολική μάζα σωματιδίων	mgr	10.9	13.1	10.6
Μάζα υγρασίας	gr	112	112	112
Ισοκίνητικό σφάλμα	%	-1.3	0.0	-0.3
Έξοδος οργάνου (τοπικά)	mA	5.2	5.4	5.4
Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (K=2) σε O ₂ =6%	± mg/Nm ³ dry	1.0	1.1	1.0
Στοιχεία καταγραφής AMS/EMS				
Μέσο O ₂ καυσαερίων AMS	% dry	10.1	10.0	10.2
Μέση υγρασία καυσαερίων AMS	%	18.4	18.9	19.2
Μέση θερμοκρασία καυσ. AMS	°C	133	134	135
Μέση απόλυτη πίεση καυσ. AMS	mbar	898	896	895
Ένδειξη AMS (EMS DURAG 2000)	mA	5.2	5.4	5.4
Σωματίδια σε O ₂ =6% - Ένδειξη AMS (EMS DURAG 2000)	mg/Nm ³ dry	16.1	18.1	18.9

Μετρητής σωματιδίων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο 4 Δεξιά (EMS Duct 41)

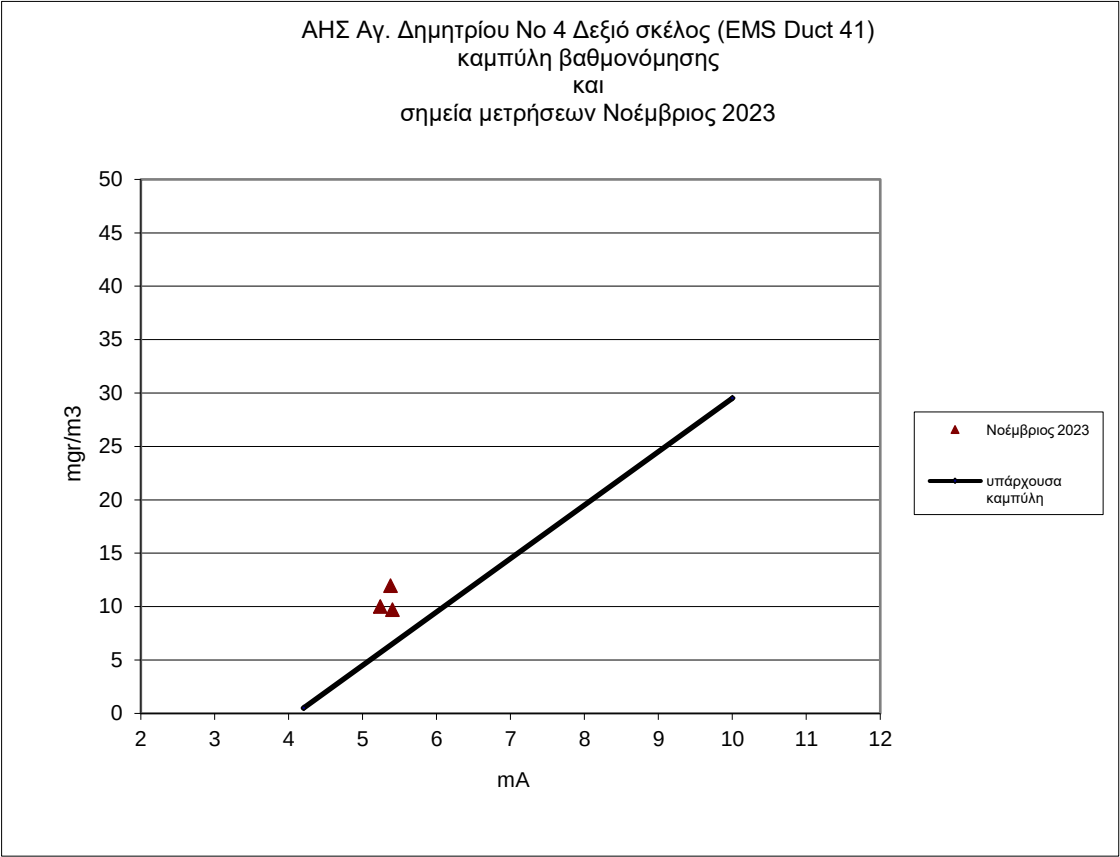

Εξίσωση υπάρχουσα καμπύλης $y \text{ (mgr/m}^3\text{)} = -20.508 + 5.002 \cdot x_i \text{ (mA)}$

	Ημερομηνία	Ωρα	Πρότυπη μέθοδος μέτρησης	Εξοδος οργάνου (τοπικά)
			mgr/m ³ ως έχει	mA
1	24/11/2023	15:55-17:35	10.0	5.2
2	24/11/2023	16:55-17:35	11.9	5.4
3	24/11/2023	17:50-18:30	9.7	5.4

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Νο 5 – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο 5 έξοδος αποθείωσης (FGD outlet)

A/A Μέτρησης	Μονάδες	1	2	3
Θέση μέτρησης		Έξοδος αποθείωσης - FGD outlet		
Ημερομηνία		29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023
Ωρα		11:40-12:20	14:20-15:01	16:00-16:40
Φορτίο	MW	265	265	265
Υγρασία	gr/Nm ³ dry	300	299	305
Υγρασία % (Nm ³ H ₂ O/Nm ³ wet gas)*100	%	27.2	27.1	27.5
O ₂ % dry μέτρησης	% dry	7.6	7.5	7.4
Σωματίδια Cn	mgr/Nm ³ dry	10.7	13.7	16.2
Σωματίδια Cnf	mgr/Nm ³ wet	7.8	10.0	11.7
Σωματίδια Cptf	mgr/m ³	5.7	7.4	8.6
Σωματίδια Cn,ref σε O ₂ =6%	mgr/Nm ³ dry	11.9	15.2	17.8
Βαρομετρική πίεση	mbar	925	925	925
Στατική πίεση (mbar)	mbar	-1.0	-1.0	-1.0
Μέση θερμοκρασία	°C	65.9	65.4	65.5
Μέση ταχύτητα (m/s)	m/s	13.0	12.8	12.7
Παροχή καυσαερίων	m ³ / h	3326782	3269217	3246898
Παροχή καυσαερίων	Nm ³ wet / h	2442797	2403837	2386851
Παροχή καυσαερίων	Nm ³ dry / h	1778493	1751789	1729774
Ρυθμός εκπομπής σωματιδίων	gr/h	18980	24041	27993

Στοιχεία δειγματοληψίας		1	2	3
Χρόνος αναρρόφησης	min	30	30	30
Όγκος αναρρόφησης	m ³	0.932	0.882	0.877
Μέση στατ. πίεση όγκου αναρ.	mbar	-183.0	-153.7	-139.0
Μέση θερμ. όγκου αναρ.	°C	10.9	10.9	8.9
Μάζα σωματιδίων ανάντη φίλτρου συλλογής	mgr	1.5	1.5	1.5
Μάζα σωματιδίων στο φίλτρου συλλογής	mgr	4.0	5.8	7.7
Συνολική μάζα σωματιδίων	mgr	5.5	7.3	9.2
Μάζα υγρασίας	gr	197	193	201
Ισοκίνητικό σφάλμα	%	5.6	5.3	10.4
Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (K=2) σε O ₂ =6%	± mg/Nm ³ dry	0.6	0.6	0.7

Version: 3.7

APIΘ.METP.: 1

ΩPA:12:57

ΦΟΡΤΙΟ	MW	265	x 100.000
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ	NM3/h	10.1	
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	%	56.4	
ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	T/H	766	
O2 ΠΡΟ ΛΥΟ	%	4.1	
ΘΕΡΜ.ΚΑΥΣΑΕΡ. ΠΡΟ ΛΥΟ ΑΡ / ΔΕ	C	321/331	
ΘΕΡΜ.ΚΑΥΣΑΕΡ. ΜΕΤΑ ΛΥΟ ΑΡ / ΔΕ	C	195/201	
IDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣ.	%	47	
IDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΕΞ.	%	58	
FDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣ.	%	39	
FDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΕΞ.	%	39	
ΟΡΑCITY ΑΡΙΣ.	mg/Nm3	31	
ΟΡΑCITY ΔΕΞ.	mg/Nm3	38	

ΩPA	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00
SO ₂ (mg/Nm ³)	143.8	26.0	13.0	51.2	176.2	385.2	499.6	535.7	521.6	442.8	331.0	314.9	240.8	28.0	35.2
NO (mg/Nm ³)	127.0	121.9	124.6	134.8	138.7	118.3	114.8	128.8	148.0	120.2	108.5	99.8	102.3	114.6	118.0
NO ₂ (mg/Nm ³)	10.3	9.8	10.1	10.9	11.2	9.6	9.3	10.4	11.9	9.7	8.8	8.1	8.3	9.3	9.5
NO _x (mg/Nm ³) [*]	205.0	196.7	201.1	217.5	223.9	190.9	185.3	207.8	238.8	193.9	175.1	161.0	165.1	184.9	190.5
CO (mg/Nm ³)	286.8	255.1	236.4	254.5	220.7	187.2	269.0	267.5	315.3	321.7	138.8	167.5	145.6	109.0	117.4
CO ₂ (%)	13.1	13.2	13.2	13.2	13.1	12.9	13.0	13.1	13.0	13.0	12.6	12.8	13.0	13.1	13.1
O ₂ (%)	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.3	8.2	8.1	8.1	8.0

(σε 6% O2 πλην μέτρησης O2)	SO2 (mg/Nm3)	NO (mg/Nm3)	NO2 (mg/Nm3)	NOX * (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	CO2 (%)	O2 (%)
EMS	254.7			224.8	180.9	12.1	8.2
Μέτρηση	231.4	122.0	9.8	196.9	209.3	13.0	8.1

Fo= 1.15886 (συντελεστής διόρθωσης O2 αναφοράς)

Ο, αναφοράς= 6 %

* $\Omega_{\zeta} \text{NO}_2$

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΚΙΟΣΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΔΕΞΙΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΛΜ/ΤΕΠΥΛΠ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Version: 3.7

ΑΗΣ: ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ: ΙΙΙ ΔΕΞΙΟ ΗΜΕΡ.: 22/03/2023 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 7:00 ΑΡΙΘ.ΜΕΤΡ.: 2

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ		CONTROL
ΩΡΑ:09:06		
ΦΟΡΤΙΟ	MW	231
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ	NM3/h	7.69 X 100.000
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	%	44.6
ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	T/H	674
O2 ΠΡΟ ΛΥΝΟ	%	3.6
ΘΕΡΜ.ΚΑΥΣΑΕΡ. ΠΡΟ ΛΥΝΟ ΑΡ / ΔΕ	C	300/301
ΘΕΡΜ.ΚΑΥΣΑΕΡ. ΜΕΤΑ ΛΥΝΟ ΑΡ / ΔΕ	C	181/185
IDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣ.	%	39
IDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΕΞ.	%	49
FDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣ.	%	30
FDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΕΞ.	%	30
ΟΡΑCITY ΑΡΙΣ.	mg/Nm3	5
ΟΡΑCITY ΔΕΞ.	mg/Nm3	17

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (σε 6% O2 πλην μέτρησης O2)															
ΩΡΑ	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00
SO2 (mg/Nm3)	164.0	210.4	290.2	331.7	335.6	266.3	306.7	234.2	289.5	288.6	294.8	245.5	261.1	362.7	357.4
NO (mg/Nm3)	142.8	148.6	145.9	144.1	141.0	132.6	135.0	133.0	137.8	136.7	132.1	142.2	143.8	150.7	150.9
NO2 (mg/Nm3)	11.5	12.0	11.8	11.6	11.4	10.7	10.9	10.7	11.1	11.0	10.7	11.5	11.6	12.2	12.2
NOx (mg/Nm3)*	230.5	239.8	235.5	232.5	227.6	213.9	217.9	214.6	222.4	220.6	213.2	229.4	232.1	243.2	243.6
CO (mg/Nm3)	100.5	91.8	104.1	120.8	128.7	144.8	180.8	218.6	181.5	184.4	236.5	180.4	159.7	171.3	151.7
CO2 (%)	12.6	12.5	12.5	12.4	12.4	12.4	12.3	12.5	12.5	12.6	12.7	12.2	12.7	12.8	12.7
O2 (%)	8.3	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	8.3	8.2	8.7	8.3	8.2	8.3

(σε 6% O2 πλην μέτρησης O2)	SO2 (mg/Nm3)	NO (mg/Nm3)	NO2 (mg/Nm3)	NOX* (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	CO2 (%)	O2 (%)
EMS	262.8			237.3	139.8	11.6	8.6
Μέτρηση	287.0	141.8	11.4	228.8	160.2	12.6	8.4

* Ως NO₂

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΚΙΟΣΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΔΕΞΙΟ ΣΚΕΛΟΣ

Fo= 1.18929 (συντελεστής διόρθωσης O2 αναφοράς)

O₂ αναφοράς= 6 %

ΑΗΣ: ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ: ΙΙΙ ΔΕΞΙΟ

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ CONTROL

ΦΟΡΤΙΟ	MW	248.00	X 100.000
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ	NM3/h	8.90	
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	%	50.50	
ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	T/H	720.00	
O ₂ ΠΡΟ LUNO	%	3.85	

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

(σε 6% O ₂ πλην μέτρησης O ₂)	SO ₂ (mg/Nm ³)	NO (mg/Nm ³)	NO ₂ (mg/Nm ³)	NO _x * (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	CO ₂ (%)	O ₂ (%)
1η Μ. Μ/Ο	249.68	121.37	9.80	195.85	219.50	13.04	8.06
2η Μ. Μ/Ο	282.59	141.16	11.40	227.79	157.04	12.54	8.39
3η Μ. Μ/Ο							
ΤΕΛ. Μ/Ο	266.13	131.26	10.60	211.82	188.27	12.79	8.22

(σε 6% O ₂ πλην μέτρησης O ₂)	SO ₂ (ppm)	NO (ppm)	NO ₂ (ppm)	NO _x (ppm)	CO (ppm)	CO ₂ (%)	O ₂ (%)
ΤΕΛ. Μ/Ο	93.15	98.03	5.16	103.19	150.62	12.79	8.22

Αναγωγή της συγκεντρώσεως τών καυσαερίων σε συγκέντρωση με συγκεκριμένη περιεκτικότητα οξυγόνου
(περιεκτικότητα αναφοράς O₂=6%)

$$Fo = 1.1738781$$

* Ως NO₂

(σε 6% O ₂)	SO ₂ (mg/Nm ³)	NO (mg/Nm ³)	NO ₂ (mg/Nm ³)	NO _x * (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	CO ₂ (%)	O ₂ (%)
ΤΕΛ. Μ/Ο	266.13	131.26	10.60	211.82	188.27	12.79	8.22
EMS Μ/Ο	258.73			231.02	160.33	11.81	8.38

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΚΙΟΣΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΛΜ/ΤΕΠΥΛΠ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Version: 3.7

ΑΗΣ: ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ: ΙΙΙ ΑΡΙΣΤ ΗΜΕΡ.: 22/03/2023 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 14:57 ΑΡΙΘ.ΜΕΤΡ.: 1

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ CONTROL		
ΩΡΑ:15:35		
ΦΟΡΤΙΟ	MW	220
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ	NM3/h	7.53
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	%	44.7
ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	T/H	634
O2 ΠΡΟ ΛΥΝΟ	%	3.3
ΘΕΡΜ.ΚΑΥΣΑΕΡ. ΠΡΟ ΛΥΝΟ ΑΡ / ΔΕ	C	302/303
ΘΕΡΜ.ΚΑΥΣΑΕΡ. ΜΕΤΑ ΛΥΝΟ ΑΡ / ΔΕ	C	182/186
IDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣ.	%	37
IDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΕΞ.	%	48
FDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣ.	%	30
FDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΕΞ.	%	30
ΟΡΑCITY ΑΡΙΣ.	mg/Nm3	7
ΟΡΑCITY ΔΕΞ.	mg/Nm3	18

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (σε 6% O2 πλην μέτρησης O2)															
ΩΡΑ	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00
SO2 (mg/Nm3)	418.7	210.8	175.7	256.2	267.1	192.7	218.5	171.4	188.3	330.7	139.5	176.7	187.6	156.1	161.3
NO (mg/Nm3)	143.4	136.7	131.5	125.1	124.4	136.8	144.6	144.7	142.4	136.1	137.3	130.5	129.3	127.5	126.7
NO2 (mg/Nm3)	11.6	11.0	10.6	10.1	10.0	11.0	11.7	11.7	11.5	11.0	11.1	10.5	10.4	10.3	10.2
NOx (mg/Nm3) *	231.5	220.5	212.2	201.9	200.8	220.8	233.3	233.5	229.7	219.7	221.6	210.6	208.6	205.8	204.5
CO (mg/Nm3)	231.6	227.7	167.4	158.1	164.9	207.2	211.2	195.0	207.5	489.9	464.3	279.1	262.0	256.6	231.2
CO2 (%)	12.8	12.7	12.6	12.6	12.7	12.8	12.8	12.8	13.0	13.0	13.0	13.1	13.0	12.9	13.0
O2 (%)	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9

(σε 6% O2 πλην μέτρησης O2)	SO2 (mg/Nm3)	NO (mg/Nm3)	NO2 (mg/Nm3)	NOX * (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	CO2 (%)	O2 (%)
EMS	251.4			226.0	216.6	13.0	7.7
Μέτρηση	203.8	133.5	10.8	215.4	250.7	12.9	8.0

* Ως NO₂

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΚΙΟΣΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΚΕΛΟΣ

Fo= 1.150677 (συντελεστής διόρθωσης O2 αναφοράς)

O₂ αναφοράς= 6 %

ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΛΜ/ΤΕΠΥΛΠ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Version: 3.7

ΑΗΣ: ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ: ΙΙΙ ΑΡΙΣΤ ΗΜΕΡ.: 23/03/2023 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 6:00 ΑΡΙΘ.ΜΕΤΡ.: 2

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ CONTROL	
ΩΡΑ:09:58	
ΦΟΡΤΙΟ	MW 183
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ	NM3/h 6.09 X 100.000
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	% 37.8
ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	T/H 551
O2 ΠΡΟ ΛΥΝΟ	% 3.5
ΘΕΡΜ.ΚΑΥΣΑΕΡ. ΠΡΟ ΛΥΝΟ ΑΡ / ΔΕ	C 290/291
ΘΕΡΜ.ΚΑΥΣΑΕΡ. ΜΕΤΑ ΛΥΝΟ ΑΡ / ΔΕ	C 176/182
IDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣ.	% 33
IDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΕΞ.	% 44
FDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣ.	% 24
FDF ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΕΞ.	% 25
ΟΡΑCITY ΑΡΙΣ.	mg/Nm3 2
ΟΡΑCITY ΔΕΞ.	mg/Nm3 16

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (σε 6% O2 πλην μέτρησης O2)															
ΩΡΑ	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00
SO2 (mg/Nm3)		83.5	469.8	179.0	358.2	490.7	241.5	404.3	336.8	432.0	333.0	316.2	351.1	296.8	229.9
NO (mg/Nm3)	138.6	135.6	135.2	147.6	144.6	124.0	135.1	120.0	123.8	117.2	118.9	113.0	116.4	121.1	119.1
NO2 (mg/Nm3)	11.2	10.9	10.9	11.9	11.7	10.0	10.9	9.7	10.0	9.5	9.6	9.1	9.4	9.8	9.6
NOx (mg/Nm3)*	223.6	218.9	218.1	238.2	233.3	200.1	218.1	193.7	199.9	189.2	191.8	182.3	187.8	195.4	192.1
CO (mg/Nm3)	134.7	163.5	239.0	288.9	163.9	603.6	259.6	444.6	315.2	377.0	389.2	425.0	380.9	329.6	445.8
CO2 (%)	13.0	13.0	12.8	12.8	12.7	13.0	12.5	12.7	12.7	12.9	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1
O2 (%)	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	8.2	7.9	8.0	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8

(σε 6% O2 πλην μέτρησης O2)	SO2 (mg/Nm3)	NO (mg/Nm3)	NO2 (mg/Nm3)	NOX* (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	CO2 (%)	O2 (%)
EMS	372.3			221.9	296.4	13.1	7.5
Μέτρηση	315.4	126.3	10.2	203.8	346.0	12.9	7.8

* Ως NO2

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΚΙΟΣΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΚΕΛΟΣ

Fo= 1.134999 (συντελεστής διόρθωσης O2 αναφοράς)

O2 αναφοράς= 6 %

ΑΗΣ: ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ: ΙΙΙ ΑΡΙΣΤ

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ CONTROL

ΦΟΡΤΙΟ	MW	201.50	X 100.000
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ	NM3/h	6.81	
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	%	41.25	
ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	T/H	592.50	
O ₂ ΠΡΟ LUNO	%	3.40	

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

(σε 6% O ₂ πλην μέτρησης O ₂)	SO ₂ (mg/Nm ³)	NO (mg/Nm ³)	NO ₂ (mg/Nm ³)	NO _x * (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	CO ₂ (%)	O ₂ (%)
1η Μ. Μ/Ο	216.75	134.46	10.86	216.99	250.24	12.86	7.96
2η Μ. Μ/Ο	323.06	127.34	10.28	205.49	330.70	12.91	7.78
3η Μ. Μ/Ο							
ΤΕΛ. Μ/Ο	269.90	130.90	10.57	211.24	290.47	12.89	7.87

(σε 6% O ₂ πλην μέτρησης O ₂)	SO ₂ (ppm)	NO (ppm)	NO ₂ (ppm)	NO _x (ppm)	CO (ppm)	CO ₂ (%)	O ₂ (%)
ΤΕΛ. Μ/Ο	94.47	97.76	5.15	102.90	232.38	12.89	7.87

Αναγωγή της συγκεντρώσεως τών καυσαερίων σε συγκέντρωση με συγκεκριμένη περιεκτικότητα οξυγόνου
(περιεκτικότητα αναφοράς O₂=6%)

$$Fo = 1.1427842$$

* Ως NO₂

(σε 6% O ₂)	SO ₂ (mg/Nm ³)	NO (mg/Nm ³)	NO ₂ (mg/Nm ³)	NO _x * (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	CO ₂ (%)	O ₂ (%)
ΤΕΛ. Μ/Ο	269.90	130.90	10.57	211.24	290.47	12.89	7.87
EMS Μ/Ο	311.82			223.95	256.50	13.04	7.59

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΚΙΟΣΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΤΟΣ 2023 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ		
Χρονική περίοδος μετρήσεων	Μάρτιος	Νοέμβριος
Χώρος Μέτρησεων Σωματιδίων	Μέτρηση Σωματιδίων (mg/Nm ³ dry)	Μέτρηση Σωματιδίων (mg/Nm ³ dry)
ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΑΣΤΗΡΩΝ		
Συλλέκτης σκόνης	10	11
ΣΙΛΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3,4		
Συλλέκτης σκόνης 1-4	10-14	5-12
ΣΙΛΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5		
Συλλέκτης σκόνης	4-10	6-10
ΣΙΛΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 5		
Συλλέκτης σκόνης 1-2	10-14	11-17